

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2019 年7月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#		时间/项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
	变频(HZ)	37				0	61.4	2.88	0.21	8.85	7.62	118	0:10	8:50取样
	电流(A)	94				2	58.9	2.84	0.21	6.11	7.62	133		COD
	溶解氧	内	外	1#	2#	4	59.5	2.68	0.22	12.2	7.63	130		进水10.11
		0.34	2.19			6	47.3	2.6	0.21	6.43	7.63	115		新出64
	电表止码	36806		3954		8	54.9	2.58	0.19	7.34	7.63	164	7:30	老出87
	进水温度(℃)	46		46		10	49.4	2.28	0.2	5.7	7.64	76		氨氮
加药时间数量	PH值	13.5		12.5		12	48.3	1.89	0.23	5.3	7.64	125		进水10.5
	3:00	700kg	2:00	350kg		14	66	3.67	0.2	8.08	7.63	102		新出0.35
			10:20	700kg		16	55.6	2.96	0.21	6.64	7.62	118	16:20	老出5.97
						18	54.9	2.68	0.22	7.22	7.62	118		总磷
沉淀池排泥记录	0:30					20	59.7	2.88	0.21	7	7.62	132		进水0.37
	23:30			00:30	12:55	22	56.9	2.38	0.21	6.11	7.61	122		新出0.03
	23:30			3:00	18:15	异常交接记录								
	23:30			6:30	22:50									
				10:35										老出0.06
														PH
														进水13.1
														新出8.2
														老出86

主运行人: 齐立杰 王其博 董鹏 刁京明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年7月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	64			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	36823		3972	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		7:10	900KG	5:00	700kg
		22:30	700kg	14:20	300kg
				21:20	350kg
沉淀池排泥记录	7:30 东(123)			1:50	17:10
	23:30 西(123)			6:00	20:40
				10:00	
				14:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		56.8	2.4	0.2	6.94	7.61	101	0:10	含泥量50%
2		61.2	2.92	0.2	5.72	7.61	120		
4		61.2	2.15	0.19	5.72	7.61	124		
6		58.5	2	0.2	5.89	7.61	104		
8		57	1.81	0.22	5.77	7.6	95	7:30	
10		42.5	1.58	0.22	4.86	7.62	81		
12		34.8	0.71	0.18	3.96	7.62	126		
14		33.5	2.02	0.2	2.22	7.59	136		
16		54.9	2.36	0.18	5.39	7.58	112	16:10	
18		51.8	2.68	0.2	6.15	7.58	158		
20		49.7	2.17	0.2	5.83	7.59	149		
22		49.4	1.98	0.19	6.62	7.59	172		
异常交接记录	9:40 在线检测仪器维护设备								

主运行人: 李法 王其博 刁京明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年7月3日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	36842		3899	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11		11	
		23:00	900kg	10:40	700kg
				22:30	700kg
沉淀池排泥记录	6:10 东(123)			00:40	17:10
	23:00 西(123)			5:00	20:30
				10:10	
				14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		53.8	1.8	0.2	7.57	7.59	100	D:10	合流量 47%
2		56.7	2.61	0.19	5.96	7.58	137		
4		59.4	2.66	0.2	6.1	7.58	128		
6		60.5	1.86	0.1	7.42	7.58	129		
8		60.7	2.49	0.2	5.82	7.58	81	8:00	
10		62.7	3.13	0.2	7.12	7.59	124		
12		58.7	2.35	0.2	7.55	7.59	94		
14		62	2.57	0.2	6.7	7.59	105		
16		56	2.11	0.2	6.68	7.6	131	15:30	
18		55.3	2.11	0.2	4.83	7.61	118		
20		61.3	2.25	0.2	5.97	7.62	128		
22		60.5	2.01	0.21	7.07	7.63	130		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁京明 董明强

总负责人:

王其博

974
2794
58.5

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	2.11		
	电表止码	36859		4006	
	进水温度 (℃)	47		47	
加药时间数量	PH值	10.2		10.2	
		14:30	700ml	4:16:30	700ml
				20:30	350ml
沉淀池排泥记录	6:10 东(123)			1:00	
				5:00	
				10:40	
				14:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		61.9	1.95	0.17	6.02	7.64	112	0:10	含泥量59%
2		59.6	1.95	0.21	5.75	7.65	117		
4		56	1.59	0.2	5.53	7.66	61		
6		51.1	0.95	0.2	4.78	7.66	94		
8		62.4	2.07	0.2	4.0	7.66	124	7:30	
10		58.3	2.16	0.2	6.32	7.67	118		
12		44.6	2.05	0.19	5.84	7.69	125		
14		51.3	1.88	0.2	6.09	7.68	126		
16		54.2	1.8	0.2	6.09	7.67	116	16:10	
18		52	2.3	0.19	6.09	7.67	116		
20		52.2	2.18	0.2	8.82	7.66	119		
22		56.9	2.02	0.2	8.82	7.66	131		
异常交接记录	17:10在线检测人员来厂维护设备(总磷总氮设备报警)								

主运行人: 王其博 董强

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年7月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	36878		4023	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	9.8		9.8	
		8:40	900kg	8:135	700kg
				22:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:30 西(123)			3:30	
	7:30 东(123)			10:40	
	15:20 西(123)			14:00	
				21:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		58.8	1.77	0.2	6.69	7.66	122	0:30	
2		55.5	1.95	0.2	5.93	7.66	122		
4		59.8	1.81	0.2	7.44	7.66	130		
6		57.6	1.99	0.2	6.55	7.67	106		
8		58	2.08	0.2	6.06	7.67	88	7:20	
10		61.1	2.35	0.19	5.85	7.68	142		
12		49.8	1.76	0.2	6.76	7.69	144		
14		48.3	1.75	0.2	5.64	7.69	139		
16		48.7	1.53	0.21	6.15	7.68	95	16:10	
18		52.2	2.0	0.24	4.91	7.68	103		
20		57.5	2.07	0.2	6.19	7.68	114		
22		66	1.9	0.2	6.23	7.67	136		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 李强 刁京明 董明

总负责人:

王其博

7月28日
55.2
28/1

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日


基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	36897		4038	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	9.8		9.8	
		2:00	700kg	10:00	700kg
		21:30	900kg	21:00	350kg
沉淀池排泥记录	23:40 2(123)			2:00	21:00
				6:00	
				9:10	
				14:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		61.1	1.64	0.2	6.23	7.67	136	0:20	
2		60.1	1.58	0.19	7.88	7.67	121		
4		62.4	1.88	0.2	6.73	7.67	85		
6		62.4	1.34	0.2	5.56	7.68	117		
8		59.2	1.52	0.2	4.96	7.68	192	8:20	
10		50.9	1.39	0.2	4.54	7.69	173		
12		52.4	1.6	0.2	7.67	7.69	178		
14		53.8	1.91	0.2	8.01	7.69	183		
16		56.3	1.92	0.2	7.46	7.68	140	16:05	
18		60.2	1.77	0.23	7.49	7.67	145		
20		61.1	1.88	0.2	6.71	7.68	146		
22		51.4	2.05	0.2	6.71	7.68	142		
异常交接记录	10:00 生化池鼓风机保养润滑								

P6P
52.5
35/0

主运行人: 李立志 王其博 刁京明

总负责人:

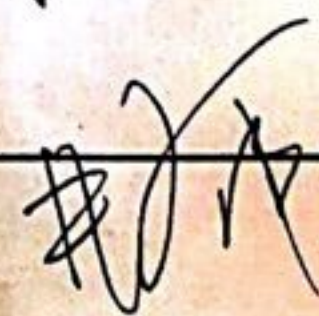

A系统

B系统

在线监测数据

年月7日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	37			
电流 (A)	93			
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码	36913		4056	
进水温度 (℃)	46		46	
PH值	11		11	
加药时间数量	9:30	700kg	10:10	700kg
			21:10	700kg
沉淀池排泥记录	5:30 东(123)		6:00	
	8:25 西(23)		13:30	
	10:15 东(23)		17:00	
	13:30 西(12)		21:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		54	2.35	0.2	5.8	7.67	130	0:30	
2		60.9	2.43	0.2	5.8	7.67	134		
4		61	2.53	0.19	6.68	7.67	144		
6		58	2.3	0.2	5.75	7.67	124		
8		55.2	2.5	0.2	5.77	7.68	128	7:30	
10		50	2.24	0.2	7.69	7.68	164		
12		52.3	2.12	0.2	5.73	7.68	110		
14		56.5	2.43	0.2	5.23	7.67	110		
16		59.8	2.1	0.19	5.57	7.67	143	15:40	
18		56.8	2	0.19	5.13	7.67	135		
20		55.3	1.84	0.2	6.18	7.67	110		
22		56.8	1.4	0.2	6.18	7.67	138		
异常交接记录									

PTK
52.5
30PT

主运行人: 王其博 齐法 董凯 刁京明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

在线监测数据

年7月8日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	36930		4074	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		11:00	900kg	1:10	350kg
				14:00	100kg
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)			5:30	22:00
	5:40 西(123)			9:30	23:55
	9:00 西(123)			13:40	
	14:20 东(123)			18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		56	1.65	0.19	5.21	7.66	98	0:30	
2		62.8	1.96	0.18	4.81	7.66	128		
4		55.2	1.48	0.2	5.63	7.66	137		
6		56.4	1.56	0.21	6.35	7.66	112		
8		60.7	1.4	0.2	4.7	7.66	134	7:40	
10		62.2	1.51	0.19	4.61	7.66	152		
12		60.1	1.53	0.19	6.31	7.66	122		
14		55.4	1.57	0.2	4.83	7.67	114		
16		62.3	1.32	0.2	4.83	7.67	127	16:30	
18		63.4	1.03	0.2	4.75	7.67	120		
20		65.4	1.52	0.2	4.75	7.66	95		
22		67.2	1.47	0.2	4.44	7.66	130		
异常交接记录									

主运行人: 刁京朋 董旭 王其博 齐志杰

总负责人:

井井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.32	2.61		
	电表止码	36948		4091	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
	加药时间数量	2:50	700kg	0:10	600kg
				15:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:50 西(1,2)			2:50	22:10
	6:10 东(1,2,3)			6:10	
	16:00 西(1,2,3)			13:40	
				17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		70.4	1.52	0.2	4.81	7.66	141	0:35	7:30取样 cod 新出, 80 电108 总磷量65%
2		70.5	1.65	0.19	6.12	7.66	110		
4		63	1.67	0.2	4.59	7.66	128		
6		66.5	1.35	0.2	6.21	7.66	102		
8		74.6	1.59	0.2	6.53	7.65	130	7:45	
10		67.6	1.54	0.19	6.91	7.65	124		
12		71.7	1.76	0.21	6.01	7.65	142		
14		71.9	1.67	0.2	4.98	7.7	116		
16		58.4	1.64	0.2	5.51	7.71	123		
18		61.7	1.46	0.18	4.89	7.71	146		
20		61.2	1.82	0.19	6.26	7.26	145		
22		70.6	2.07	0.19	8.39	7.7	119		
异常交接记录	15:40在线检测数据新厂维护设备								

主运行人: 刁京明 董凯强 王其博 齐伟

总负责人: 林江

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	91			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.41	3.06		
	电表止码	36971		4112	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		23:50	900kg	0:10	700kg
				10:20	700kg
沉淀池排泥记录	0:50 排泥 (1.2)			2:20	
	6:20 排泥 (1.2)			6:40	
				8:30	
				13:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.9	1.89	0.2	5.18	7.7	127	23:40	含泥量5%
2		70.7	2.21	0.2	5.26	7.69	133		
4		69.3	1.66	0.2	5.56	7.69	120		
6		71.7	2.13	0.21	5.16	7.69	145		
8		61.2	1.77	0.2	6.47	7.68	118	7:30	
10		58.7	1.86	0.2	6.47	7.68	136		
12		65.7	2.11	0.2	5.62	7.68	133		
14		57.5	2.26	0.21	7.99	7.67	137		
16		71.9	2.28	0.19	5.78	7.69	109	16:30	
18		63.5	2.36	0.21	9.54	7.67	135		
20		76.6	2.77	0.2	9.38	7.66	146		
22		71.1	2.31	0.25	6.54	7.66	146		
异常交接记录	7:50变频调为36.								

主运行人: 刁京明 董凯 齐志 王其博

总负责人:

井

A系统

B系统

在线监测数据


年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#			1#
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	2.06		
	电表止码	36981		4125	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		12:00	900kg	22:00	700kg
				10:10	700kg
沉淀池排泥记录	2:20			2:10	16:00
	6:50			6:20	21:10
	14:00			9:00	
	18:20			13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		73.7	2.27	0.22	7.24	7.66	140	23:45	
2		76.7	1.66	0.2	5.16	7.69	122		
4		71.2	2.27	0.22	9.89	7.65	144		
6		72.9	2.72	0.21	7.89	7.65	137		
8		71.5	2.78	0.19	6.79	7.65	157	7:30	
10		63.9	2.47	0.18	6.05	7.65	135		
12		64.4	2.56	0.18	6.05	7.65	121		
14		67.1	2.48	0.19	6	7.64	110		
16		64.5	2.39	0.2	5.97	7.64	148		
18		58.7	2.23	0.19	5.71	7.65	118		
20		60.5	2.13	0.2	5.71	7.65	135		
22		66	2.44	0.2	5.93	7.65	140		
异常交接记录									

PTX
63.3
314

总负责人:

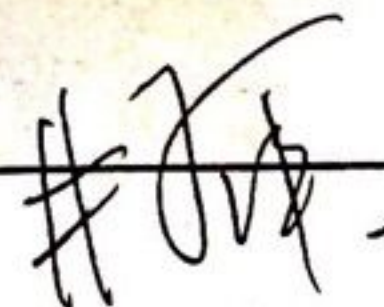

主运行人: 刁京 明等物... 刁京 明等物...

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年7月12日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37002		4141	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		7:00	7:00	23:20	7:00
		20:50	6:00	10:00	7:00
沉淀池排泥记录	11:30 东(123)			8:30	22:10
				13:30	
				16:00	
				18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		67.4	2.37	0.27	8.09	7.65	134	23:30	
2		66	2.23	0.19	9.49	7.65	134		
4		66.9	2.2	0.21	6.86	7.65	132		
6		66.7	2.38	0.21	9.02	7.64	168		
8		65.9	2.17	0.19	6.38	7.64	97	8:30	
10		61.4	2.78	0.21	5.47	7.65	133		
12		64	2.39	0.21	6.01	7.65	129		
14		69.7	2.19	0.19	7.55	7.65	91		
16		70.6	2.64	0.2	7.3	7.66	120		
18		69.1	2.53	0.21	10.7	7.68	113		
20		73.6	2.68	0.2	5.98	7.68	136		
22		68.9	2.6	0.2	8.41	7.67	147		
异常交接记录									

主运行人: 刁京明 董凯强 王其博 齐浩

总负责人:

王其博

A系统

B系统

在线监测数据

年7月13日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	27014		4158	
	进水温度 (℃)	43		43	
加药时间数量	PH值	12.7		12.7	
		9:00	700kg	23:10	700kg
				10:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:30 西(123)			5:35	22:10
	10:30 东(123)			8:30	
	14:30 西(123)			13:30	
				18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		69.1	2.3	0.2	5.76	7.67	123	0.23	含泥量48% 96% 58.5 3/26
2		72.4	2.63	0.2	6.41	7.67	137		
4		70.7	2.84	0.2	6.8	7.66	142		
6		70.7	2.48	0.2	7	7.66	138		
8		72.5	2.14	0.19	5.95	7.66	146	7:40	
10		60	2.56	0.19	5.95	7.66	126		
12		59.6	2.34	0.18	8.75	7.66	135		
14		68.7	2.2	0.18	8.38	7.66	128		
16		65.2	2	0.22	6.15	7.67	129		
18		64.2	2.1	0.21	6.15	7.67	113		
20		68.4	1.92	0.2	7.26	7.67	140		
22		72	1.74	0.19	5.31	7.67	127		
异常交接记录									

主运行人: 丁东明 董明 董明 董明 董明

总负责人:

董明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	0.76		
	电表止码	37031		4175	
	进水温度 (℃)	43		43	
加药时间数量	PH值	9.7		9.7	
	加药时间数量	0:20	900kg	22:10	700kg
		12:00	700kg	9:30	500kg
				14:00	350kg
沉淀池排泥记录	12:00 东(123)			8:30	
	17:50 西(1)			13:40	
	21:20 西(2,3)			22:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		77.3	2.23	0.21	7.14	7.66	126	23:50	含泥量45%
2		77.2	1.67	0.2	5.44	7.66	124		
4		76.3	1.89	0.19	5.4	7.66	126		
6		76.3	1.74	0.27	6.15	7.65	126		
8		74.9	2	0.21	5.23	7.64	119	8:05	
10		77.1	2.19	0.2	5.47	7.64	147		
12		65.7	1.8	0.2	5.47	7.64	124		
14		69.8	1.92	0.19	4.45	7.64	128		
16		75.3	1.66	0.19	7.69	7.64	123	16:00	
18		79.7	1.72	0.2	5.11	7.64	106		
20		78.5	1.87	0.2	6.04	7.66	138		
22		79.1	1.75	0.2	5.17	7.68	127		
异常交接记录									

P78
6P.3
3078

主运行人: 丁京明 董凯强 李志 王其博

总负责人:

王其博

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.38	2.98		
	电表止码	37048		4188	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	13.8		13.8	
		5:30	650kg	22:10	700kg
		10:00	150kg	10:20	700kg
		20:05	700kg	22:30	700kg
沉淀池非正常记录	9:20 在 (1,2,3)			7:40	21:30
	13:20 在 (1)			10:00	
	19:10 在 (2,3)			14:10	
				18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		81.7	2.04	0.2	0.25.56	7.69	124	0:30	全流量50%
2		80.1	2.21	0.21	5.56	7.71	144		
4		70.5	2.09	0.2	5.43	7.72	124		
6		66.4	1.68	0.2	5.59	7.73	138		
8		70.6	1.69	0.19	8.13	7.7	134	8:30	
10		60.6	1.76	0.16	7.14	7.69	113		
12		64.1	1.94	0.2	7.39	7.67	124		
14		67.6	1.97	0.2	5.8	7.65	114		
16		70	1.99	0.19	6.51	7.66	113	16:05	
18		60.2	2.55	0.2	6.79	7.67	121		
20		63.6	2.29	0.19	7.73	7.66	123		
22		114 63.6	2.43 2.29	0.2	9.32	7.64	129		
异常交接记录									

98.5
63.6
302.8

主运行人: 王其博 齐志 刁京明 董凯

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

各种情况备注

基本情况

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	38			
电流 (A)	90			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.37	3.06		
电表止码	37066		4203	
进水温度 (℃)	45		45	
PH值	13.5		13.5	
加药时间数量	20:55	900kg	9:50	700kg
沉淀池排泥记录	9:10 西(1.2)		5:30	2/130
	11:30 西(1)		10:20	
	15:30 西(1.2.3)		14:00	
	19:40 东(2.3)		17:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录
0		70.3	2.06	0.2	9.32	7.64	116	0:30
2		74.6	2.35	0.19	7.56	7.65	125	
4		72.8	2.26	0.22	6.47	7.67	123	
6		76.2	2.27	0.21	6.5	7.69	122	
8		73.7	2.55	0.19	6.46	7.71	102	7:30
10		71.2	2.74	0.19	7.65	7.73	114	
12		61.8	2.63	0.19	6.83	7.72	121	
14		66.6	2.51	0.17	6.76	7.69	120	
16		69.9	2.45	0.21	6.59	7.68	130	16:00
18		66.6	2.67	0.2	6.99	7.69	136	
20		63.4	2.44	0.21	8.48	7.68	124	
22		77	3.18	0.19	7.39	7.67	121	
异常交接记录	9:00 在线检测人员来厂维护设备。							

96
66.
2P3

主运行人: 王其博 刁东明 董训强 齐立杰

总负责人: 孙伟

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.26	1.06		
	电表止码	37082		4215	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		9:50	100kg	00:00	700kg
		21:30	900kg	10:00	700kg
				23:30	700kg
沉淀池排泥记录	15:20 西(1,2)			5:30	
	23:15 东(1,2,3)			8:20:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		75.2	2.75	0.18	7.59	7.67	127	0:30	
2		76.6	2.42	0.19	7.19	7.68	126		
4		75.9	2.14	0.2	8.69	7.7	126		
6		75.6	2.36	0.2	6.85	7.72	145		
8		66.4	2.35	0.22	8.65	7.74	130	7:30	
10		67.2	2.74	0.2	7.5	7.74	162		
12		69.8	2.0	0.19	6.32	7.73	119		
14		70.2	2.17	0.2	6.568	7.71			
16		77.3	2.1	0.2	5.69	7.33		16:15	
18		81.7	2.37	0.2	5.69	7.74	130		
20		81.5	2.53	0.19	6.91	7.78	139		
22		78.9	2.71	0.2	8.58	7.32	141		
异常交接记录	21:10 环保局来厂取样								

P74
63.6
302

主运行人: 齐志 王其博 刁京明 董彩虹

总负责人:

张

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.21	1.43		
	电表止码	37098		4230	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		10:10	700kg	15:00	700kg
				22:00	700kg
沉淀池排泥记录	8:50 西 (1.2)	23:40 西 (1.2)		4:30	20:30
	11:40 东 (1.2)			7:30	
	14:10 西 (1.3)			10:10	
	21:30 东 (1.2)			14:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		80.7	2.43	0.19	8.11	7.85	135	0:10	28.5 66. 33
2		80.5	2.42	0.21	6.43	7.89	135		
4		81.2	2.54	0.2	6.79	7.91	123		
6		74.4	2.66	0.21	6.5	7.93	148		
8		61.3	2.18	0.22	5.88	7.85	138	7:30	
10		69	2.25	0.19	6.15	7.77	122		
12		74.3	2.18	0.2	6.06	7.76	120		
14		72.3	2.36	0.18	6.02	7.81	150		
16		71	2.5	0.17	6.16	7.84	120	16:05	
18		61	2.4	0.21	6.39	7.8	137		
20		60.2	2.35	0.19	7.08	7.76	174		异常交接记录
22		49.2	1.52	0.19	5.88	7.7	135		

主运行人: 王其博 冯志 刁京明 董凯强

总负责人:

王其博

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.26	1.2		
	电表止码	37118		4246	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		5:00	900KG	10:35	700KG
		17:30	700KG	20:30	700KG
沉淀池排泥记录	1:40 东(123)	15:05 东(123)		3:00	10:10
	4:00 西(123)	19:20 西(1.3)		6:40	14:00
	6:50 东(123)	22:30 东(123)		17:50	18:00
	8:50 西(1.2)				20:30

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		69	1.95	0.19	4.64	7.67	127	0:30	COD 14.20 又样 出水 1005
2		77.5	1.65	0.19	6.36	7.69	136		雾化 695
4		79	2.32	0.2	6.12	7.72	127		新出 72
6		74.8	2.03	0.18	8.05	7.75	164		老出 121
8		71.9	1.62	0.19	6.38	7.75	140	8:30	74.7 204
10		74.8	2.08	0.25	6.18	7.73	118		
12		80.9	2.03	0.2	7.48	7.72	122		
14		88.1	2.16	0.19	6.17	7.75	108		
16		91.3	2.27	0.21	6.79	7.76	99	16:10	
18		95	2.71	0.21	6.74	7.8	96		
20		91.3	2.6	0.2	8.37	7.81	119		
22		85.8	2.42	0.18	7.24	7.82	119		
异常交接记录		8:40 变频器调为 40							

主运行人: 王其博 齐杰 刁京明 董明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日
7月20

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1# 2	4#
		0.26	1.6	0.47	6.17
	电表止码	37139		4275	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		7:30	900kg	9:10	900kg
		20:40	700kg	21:30	750kg
沉淀池排泥记录	0:30 西(123)	14:15 西(123)		4:40	10:00
	4:00 东(123)	18:40 东(123)		16:10	14:00
	6:50 西(123)	21:30 西(123)		20:30	
	9:40 东(12)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		86.4	2.12	0.22	7.15	7.83	128	0:10	含泥量50%
2		83.8	2.07	0.19	6.47	7.85	126		
4		85.8	1.64	0.17	6.42	7.86	99		
6		85.8	1.67	0.2	6.01	7.87	130		
8		74.8	1.81	0.2	5.84	7.88	120	8:40	P8 74 311
10		77.4	1.9	0.2	6.02	7.88	118		
12		81.9	2.23	0.2	5.98	7.9	144		
14		79	2.04	0.19	6.46	7.91	120		
16		82.8	1.9	0.18	5.95	7.93	106		
18		88.2	2.43	0.24	6.39	7.93	138		
20		86.7	2.26	0.21	7.07	7.95	168		
22		76.5	1.94	0.19	8.98	7.94	131	.	
异常交接记录	10:20-一体机风机清洁、保养 18:00变频器调为42.								

主运行人: 王其博 李磊 刁京明 董明强

总负责人:

王其博

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37155		4294	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.5		13.5	
		16:30	900kg	6:30	350kg
				14:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:10	20:00			
	东(123)	东(123)		6:00	19:10
	6:00	23:10			
	西(123)	西(123)		10:00	22:00
	14:00			13:40	
	17:00			15:50	
	西(123)				

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百									
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		79	1.93	0.23	7.32	7.89	83.5	0:30	含泥48%
2		99.6	2.34	0.17	9.33	7.85	100		
4		99.8	2.44	0.2	7.56	7.83	104		
6		99.8	2.41	0.21	7.83	7.83	134	7:00	
8		83.3	2.4	0.19	8.66	7.83	142		
10		78	2.04	0.18	6.6	7.82	107		
12		86.6	2.25	0.19	6.8	7.82	146		
14		82.2	2.22	0.2	7.51	7.82	104		
16		95.3	2.31	0.19	7.13	7.82	141	16:30	
18		88.1	2.18	0.17	9.42	7.83	110		
20		87.8	2.24	0.2	7.29	7.84	118		
22		90.8	2.54	0.2	7.68	7.85	138		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 齐志豪 董凯强 刁京明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	42			
电流 (A)	92			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.29	2.66		
电表止码	37176		4312	
进水温度 (℃)	46		46	
PH值	13.5		13.5	
加药时间数量	2:45	700kg	1:20	700kg
	18:30	900kg	10:20	700kg
沉淀池排泥记录	2:20 东(123)	17:30 东(123)	02:40	13:20
	6:30 西(123)	23:15 西(123)	2:50	11:50
	10:30 东(123)		6:20	21:40
	14:10 西(123)		10:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		86	2.3	0.2	12.4	7.86	130	0:30	
2		81.7	2.35	0.19	8.58	7.87	144		
4		84.6	2.34	0.19	7.24	7.88	161		
6		81	2.21	0.2	8.03	7.88	158		
8		72.8	2.54	0.2	7.45	7.86	142	7:30	
10		67.1	2.64	0.12	8.27	7.82	113		
12		73.2	2.73	0.22	7.61	7.80	142		
14		73.2	2.52	0.19	7.58	7.79	120		
16		79.4	2.52	0.21	8.92	7.8	115	16:30	
18		66.7	2.6	0.23	9.85	7.8	131		
20		67.5	2.54	0.2	7.63	7.79	151		
22		72.1	2.74	0.21	6.92	7.78	142		
异常交接记录									

主运行人: 刁京明 董机展 齐皓 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37197		4330	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		4:05	700kg	0:20	700kg
		22:05	900kg	1:00	700kg
沉淀池排泥记录	2:50 东(123)	16:30 东(123)		0:15	18:40
	5:15 西(123)	19:30 西(123)		1:20	22:30
	9:00 东(123)			13:30	
	12:00 西(123)			16:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		76.6	2.58	0.2	10.3	7.78	161	23:45	
2		75.6	2.64	0.2	8.34	7.78	148		
4		71.1	2.8	0.22	7.99	7.77	150		
6		75.5	2.73	0.22	8.5	7.77	115		
8		67.3	2.67	0.21	8.77	7.76	147	7:30	
10		73.3	2.72	0.2	7.03	7.75	154		
12		76.8	2.64	0.2	7.03	7.75	130		
14		74.8	2.43	0.2	7.03	7.75	110		
16		76	2.34	0.19	24.4	7.76	134	16:30	
18		65.5	2.4	0.19	24.4	7.77	158		
20		67.7	2.44	0.21	5.85	7.76	140		
22		75.6	2.38	0.2	5.64	7.75	152		
异常交接记录	14:30在线检测/总氮做标样								

主运行人: 刁京明 董凯强 齐志杰

总负责人: 刁京明

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流(A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.3	2.85		
	电表止码	37217		4348	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		1200	700kg	21:40	700kg
		23:00	500kg	9:30	700kg
沉淀池排泥记录	0:25 东(123)	19:00 东(123)		1:20	18:10
	6:20 西(123)	22:40 西(123)		6:10	22:40
	10:50 东(123)			9:00	
	15:00 西(123)			13:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		75.9	2.41	0.2	5.65	7.76	154	0:10	P77 63.5 32.5
2		75.1	2.24	0.21	5.88	7.78	156		
4		64.4	2.3	0.14	5.66	7.75	160		
6		70.6	2.15	0.21	5.58	7.74	143		
8		73	2.23	0.21	5.75	7.72	120	7:30	
10		71.5	2.55	0.21	5.75	7.72	149		
12		68.2	2.68	0.21	5.75	7.72	114		
14		66.8	2.59	0.2	5.75	7.72	107		
16		60	2.28	0.13	4.87	7.37	120	16:30	
18		60.1	2.01	0.13	4.87	7.84	129		
20		64.8	2.05	0.13	5.15	7.55	162		
22		50.5	1.91	0.11	4.55	7.76	138		
异常交接记录									

主运行人: 丁京明 董娟娟 王其博 齐志杰

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年7月5日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流(A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.37	2.89		
	电表止码	37231		4366	
	进水温度 (℃)	46		46	
	PH值	9.5		9.5	
加药时间数量	14:00	700kg	0:05	700kg	
			15:30	700kg	
沉淀池排泥记录	1:30 东(123)	20:40 东(123)	22:10	22:30	
	5:50 西(123)		6:00		
	10:20 东(123)		10:00		
	13:40 西(123)		13:50		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		57.6	1.79	0.1	3.53	7.59	142	0:05	
2		58.4	1.72	0.1	4.14	7.71	140		
4		64.3	1.78	0.12	6.38	7.79	148		
6		67.7	1.6	0.12	5.23	7.76	136		
8		67.9	10.7	0.11	4.14	7.53	142	8:30	
10		37.4	1.72	0.98	10.2	7.58	144		
12		64.8	1.9	0.22	4.06	7.8	142		
14		72.6	1.98	0.21	6.77	7.25	83		
16		64.6	1.76	0.2	4.09	7.76	104	16:30	
18		68.2	2	0.22	4.91	7.62	108		
20		60	2.4	0.21	6.69	7.75	125		
22		65	2.2	0.2	6.4	7.51	138		
异常交接记录		8:30在线检测氨氮做标样							

主运行人: 刁京明 董凯 齐浩 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	3.05		
	电表止码	37253		4383	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	9.5		9.5	
		16:20	900Kg	9:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:20 西(123)	2:50 西(123)		1:40	5:00
	6:05 东(123)			6:30	22:45
	13:30 西(122)			10:00	
	16:00 东(123)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		59.8	2.36	0.21	6.29	7.67	102	0:10	全泥量46% 996 55.5 2833
2		65.2	2.17	0.21	4.42	7.78	105		
4		66.4	1.89	0.21	5.53	7.81	128		
6		66.6	1.89	0.21	3.86	7.75	109		
8		67.2	1.97	0.21	6.27	7.51	140	7:30	
10		57.1	2.57	0.21	5.31	7.67	103		
12		57.5	2.17	0.21	4.41	7.76	104		
14		63.8	1.79	0.2	4	7.74	103		
16		62.4	1.82	0.21	6.4	7.72	106	16:00	
18		62.3	1.59	0.21	6.4	7.63	167		
20		57.8	1.81	0.21	5.47	7.69	127		
22		60.1	1.7	0.21	3.79	7.73	143		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 董凯新 李志 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年7月7日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	2.95		
	电表止码	37278		4403	
	进水温度 (℃)	46		46	
	PH值	10.5		10.5	
加药时间数量		4:20	700kg	1:10	300kg
		23:40	900kg	8:30	500kg
				23:20	700kg
沉淀池排泥记录	6:10 在(1,2,3)			1:40	17:50
	14:20 在(1,2,3)			6:20	22:40
	20:50 在(1,2,3)			9:00	
				13:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		60.7	1.8	0.21	5.94	7.52	137	23:50	
2		57	1.7	0.22	5.09	7.71	127		
4		68.2	1.68	0.2	4.91	7.77	154		
6		68.2	1.71	0.2	6.17	7.73	125		
8		73.2	1.56	0.21	6.27	7.53	148	7:20	
10		61.1	1.63	0.2	4.72	7.77	130		
12		63.3	1.56	0.2	3.95	7.74	129		
14		66.7	1.43	0.2	4.36	7.71	126		
16		67.3	1.48	0.21	5.6	7.72	114	16:30	
18		72.1	1.8	0.22	4.49	7.74	120		
20		73	2.0	0.22	4.89	7.74	120		
22		69	1.87	0.22	6.65	7.68	101		
异常交接记录	8:30 风机加润滑油								

主运行人: 刁京明 董凯强 齐志 王其博

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年7月28日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37298		4421	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	10.5		10.5	
		12:20	700kg	9:30	700kg
				17:10	800kg
沉淀池排泥记录	3:30 西(1,2,3)			1:45	16:20
	12:00 东(1,2,3)			6:30	21:30
	18:35 西(1,2,3)			7:30	
				14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		68.1	1.93	0.21	5.44	7.53	104	23:50	P8 65. 30
2		62.6	1.84	0.2	5.76	7.61	102		
4		65.8	1.89	0.22	4.1	7.74	145		
6		65.7	2.12	0.21	7.36	7.66	139		
8		61.2	1.51	0.25	8.77	7.79	140	7:20	
10		66.2	1.48	0.22	4.8	7.72	120		
12		66	1.59	0.26	5.49	7.72	130		
14		63.6	1.6	0.26	5.49	7.7	118		
16		58.4	1.63	0.22	5.56	7.69	127	16:35	
18		63.4	1.49	0.23	7.39	7.69	140		
20		65.2	1.94	0.21	8.12	7.5	111		
22		57.6	1.91	0.21	7.69	7.56	128		
异常交接记录	老系统风机保养								

主运行人: 刁春明 董锦辉 王其博 等

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	2.66		
	电表止码	37318		4440	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	9.5		9.5	
		1:30	900kg	1:30	2001g
		10:00	700kg	9:50	300kg
				15:00	400kg
沉淀池排泥记录	东(123)				
	2:00			1:00	16:35
	8:50				
	西(123)			5:01	
	14:10				
	东(123)			10:00	
	22:00				
	西(123)			14:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		64.6	1.78	0.22	7.04	7.73	124	0:30	9:00 取样 COD
2		70.3	1.65	0.2	5.36	7.68	106		进水 1014
4		76.8	1.57	0.21	5.14	7.67	114		新出 84
6		77.7	1.64	0.21	5.37	7.67	132		老出 108
8		76.6	1.41	0.21	6.11	7.67	120	7:30	8P.3
10		75.9	1.38	0.23	6.7	7.42	140		315P
12		50.4	1.88	0.22	6.13	7.5	129		
14		56.3	2.07	0.21	6.83	7.62	115		
16		68.4	1.83	0.23	6.6	7.6	109	16:30	
18		67.6	2.34	0.23	6.6	7.64	139		
20		73.2	2.08	0.23	6.3	7.4	137		
22		76.1	2.27	0.23	6.6	7.72	143		
异常交接记录	15:40 1#风机变频OH, 故障 切换 2#风机								

主运行人: 齐浩 王其博 董凯强 刁东明

总负责人:

A系统

B系统

- 在线监测数据

年7月30日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	42			
电流(A)	101			
溶解氧	内	外	1#	2#
	1.04	2.74		
电表止码	37336		4461	
进水温度 (℃)	45		45	
PH值	9.5		9.5	
加药时间数量	2:00	1000kg	23:00	700kg
	18:00	900kg	11:00	700kg
			22:00	700kg
沉淀池排泥记录	1:40 东(123)		5:30	2000
	11:40 西(123)		9:55	
	18:20 东(123)		14:00	
	22:10 西(123)		17:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		76.1	2.08	0.23	6.6	7.7	189	0:00	P87
2		69.6	2.23	0.23	6.6	7.65	150		
4		68.1	2.19	0.23	6.6	7.65	129		
6		76.4	2.55	0.23	6.6	7.64	139		
8		72.6	2.53	0.16	5.98	7.65	145	7:30	344
10		76.2	2.2	0.17	5.98	7.66	149		
12		74.1	2.7	0.24	9.77	7.67	157		
14		66.5	2.72	0.22	6.38	7.67	128		
16		62.3	2.78	0.22	5.8	7.62	147	16:05	
18		68.7	2.38	0.21	5.18	7.6	123		
20		73.7	2.56	0.17	5.88	7.61	140		
22		73.1	2.76	0.22	7.86	7.62	123		
异常交接记录		4:00 风机故障, 跳闸. DH1 符号							

主运行人: 李法王其博董如强

刁亦明

总负责人:

李法王

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	40			
电流(A)	96			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.54	2.34		
电表止码	37857		4475	
进水温度 (℃)	46		46	
PH值	11.5		11.5	
加药时间数量	2:30	700KG	10:40	700KG
	14:40	700KG		
沉淀池排泥记录	2:30 东(123)		4:30	22:00
	11:50 西(123)		10:30	
	19:20 东(123)		14:30	
	23:40 西(123)		17:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.9	2.29	0.22	5.74	7.62	124	0.30	
2		72.7	2.3	0.2	7.27	7.62	121		
4		71.4	2.14	0.23	5.95	7.62	133		
6		64.9	2.34	0.22	5.58	7.59	130		
8		69.9	1.62	0.2	6.68	7.58	136	7:30	
10		71.3	1.66	0.21	5.65	7.57	151		
12		72.3	1.65	0.24	5.74	7.56	155		
14		63.6	1.88	0.21	7.65	7.56	135		
16		57.3	1.92	0.19	5.91	7.53	148		
18		69.2	1.82	0.21	4.75	7.52	142		
20		71	2.2	0.21	6.07	7.55	140		
22		55.4	2.2	0.21	6.07	7.53	136		
异常交接记录									

67.5

974

332

主运行人: 王其博 李杰 刁京明 董光强

总负责人:

[Signature]