

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	42			
	电流(A)	98			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	37985		5062	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.6		12.6	
		1:10	800kg	2:10	800kg
		10:50	650kg	15:50	600kg
				22:10	800kg
沉淀池排泥记录	3:40 东(123)	22:10 东(123)		1:45	18:00
	7:20 西(12)			6:00	21:50
	11:30 东(123)			10:00	
	16:30 西(123)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		88.8	4.59	0.2	7.62	7.62	150		PP/84.72924
2		92.1	4.55	0.2	7.62	7.45	141		
4		91.3	4.94	0.2	9.75	7.46	138		
6		89.8	4.25	0.21	6.96	7.44	128		
8		89.2	4.53	0.2	7.37	7.49	152		
10		87.2	4.6	0.2	6.97	7.5	138		
12		84.6	4.63	0.19	6.97	7.48	94		
14		79.1	4.71	0.21	7.17	7.48	94		
16		82	4.48	0.21	8.76	7.31	120		
18		74	4.41	0.22	6.33	7.38	46		
20		77	4.49	0.19	6.2	7.38	110		
22		74.4	4.25	0.19	6.73	7.5	106		
异常交接记录									

主运行人: 董训晨 王其博 齐生, 刁京明

总负责人:

井井

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	42			
	电流 (A)	98			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.33	4.76		
	电表止码	38012		3079	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		3:20	800kg	14:00	700kg
		17:00	650kg		
沉淀池排泥记录	2:55 西(123)	18:20 西(12)		1:40	18:50
	6:50 东(123)	21:40 东(123)		6:00	21:55
	8:30 西(123)			11:30	
	15:10 东(12)			15:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		77	4.14	0.24	7.64	7.51	126		85 2629 72.5
2		83.1	4.67	0.2	6.46	7.53	134		
4		86.7	4.37	0.2	6.3	7.52	114		
6		84.9	3.72	0.22	6.4	7.54	108		
8		90.2	4.04	0.21	8.99	7.53	146		
10		74.4	4.03	0.21	6.57	7.43	126		
12		64.6	3.98	0.33	6.26	7.4	29		
14		69.4	4.37	0.21	8.34	7.38	122		
16		61.8	4.36	0.13	6.64	7.34	120		
18		72.8	4.33	0.19	5.55	7.42	111		
20		80.3	4.7	0.2	8.33	7.44	123		
22		78.4	4.68	0.21	8.92	7.47	81		
异常交接记录		8:30变频下调为40							

主运行人: 董凯强 刁永明 王其博 齐佳

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.35	4.21		
	电表止码	38026		5096	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		7:20	800kg	2:30	800kg
		2:40	650kg	5:30	600kg
沉淀池排泥记录	2:10 西(1,2)	2:15 西(1,2)		0:50	18:30
	6:30 东(1,2)			6:50	21:50
	11:30 西(1,2,3)			10:00	
	15:10 东(1,2,3)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78.8	4.78	0.2	9.14	7.49	124		P63 76.3 2870
2		82	5.62	0.2	7.33	7.56	124		
4		80.2	2.98	0.2	9.25	7.6	145		
6		83.4	5.47	0.19	7.33	7.6	85		
8		83.4	4.72	0.2	7.37	7.61	153		
10		79.6	5.1	0.22	7.66	7.63	113		
12		77.5	5.1	0.21	8.04	7.63	94		
14		71.5	5.32	0.2	7.35	7.63	102		
16		78.5	5.77	0.22	7.32	7.35	151		
18		65.7	4.99	0.49	10.1	7.39	98		
20		67	4.68	0.5	7.09	7.42	155		异常交接记录
22		84.5	4.77	0.49	8.52	7.3	117		

主运行人: 刁高明 董机强 邓味 王其博

总负责人:

杜林

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	3.4		
	电表止码	38043		5113	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		11:30	800kg	1:10	800kg
		22:40	650kg	10:00	450kg
沉淀池排泥记录	7:40 东(123)			5:35	2:10
	12:00 西(123)			8:00	
	15:20 东(12)			13:50	
	20:30 西(123)			17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		81.4	4.78	0.51	7.43	7.35	144		含泥量4% P79 337 77.1
2		84	4.98	0.49	8.01	7.34	140		
4		81.4	5.01	0.51	7.53	7.34	140		
6		83.6	4.26	0.5	7.31	7.33	127		
8		83.6	4.7	0.49	7.5	7.32	116		
10		79.1	5.02	0.5	9.12	7.35	123		
12		183	1.12	1.17	24	7.38	146		
14		75.7	4.81	0.48	6.47	7.5	131		
16		78.9	4.72	0.49	6.8	7.35	176		
18		65.5	4.42	0.51	7.15	7.37	154		
20		65.7	3.68	0.51	5.68	7.58	154		
22		75.7	4.37	0.51	7.03	7.65	144		
异常交接记录	11:00在线检测)来厂比对数据 20:35变频调为39. 溶解氧为1.47. 1.69.								

主运行人: 刁育明董凯陈明. 王其博

总负责人: 彭峰

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年7月5日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	39			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.33	3.45		
	电表止码	38063		5130	
	进水温度 (℃)	46		46	
	PH值	12.8		12.8	
加药时间数量		19:00	800KG	20:10	700KG
				12:00	700KG
沉淀池排泥记录	6:10 东(12)			0:30	22:00
	10:00				
	15:10 西(12)			6:10	
	15:00				
	22:00 东(123)			10:00	
	22:00 西(123)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78.1	4.37	0.51	6.67	7.65	140		
2		81.4	4.42	0.5	6.65	7.7	123		
4		74.9	4.25	0.5	6.82	7.68	139		
6		76.1	4.5	0.51	6.66	7.68	70.5		
8		73.4	4.41	0.5	6.94	7.68	146		
10		77.6	4.2	0.51	6.76	7.42	143		
12		63.2	3.57	0.21	7.72	7.34	140		
14		65	3.94	0.2	6.03	7.46	118		
16		73	4.34	0.2	6.4	7.67	119		
18		75.2	4.27	0.19	7.28	7.68	128		
20		79.3	4.44	0.19	7.28	7.69	136		
22		79.3	4.67	0.23	6.44	7.68	150		
异常交接记录									

31P
P8
66.5

主运行人: 刁永朋 董凯展 王其博 刘生

总负责人:

刘生

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年9月6日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	39			
	电流 (A)	94			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.56	3.78		
	电表止码	36081		5146	
	进水温度 (℃)	46		46	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		5:40	6:50	1:00	7:00
沉淀池排泥记录	5:00 东(12.3)			0:40	
	2:30 西(12.3)			3:20	
	0:10 东(12)			20:55	
	7:20 西(12)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78.2	4.28	0.21	6.46	7.54	152		116
2		69.2	3.7	0.2	6.2	7.48	154		
4		79.4	2.36	0.22	5.83	7.49	157		
6		85.4	3.68	0.21	6.16	7.34	130		
8									
10									
12									
14									
16									
18									
20									
22		73	4.4	0.25	6.3	7.22	102		
异常交接记录	由于全厂停电 6:30 停止进水 6:55 停风机 20:15 后 2 号风机 21:40 进水 7:00~21:00 停电								

主运行人: 刁东明 董雅强

总负责人: 刘成

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.33	4.12		
	电表止码	36090		5164	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.6		11.6	
		15:30	800kg	1:45	700kg
				16:40	700kg
沉淀池排泥记录	23:50 东(1.2)			1:20	14:30
	7:30 西(1.2.3)			5:30	16:35
	21:40 东(1.2.3)			8:30	19:35
				11:30	22:50

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		74.9	4.68	0.22	7.72	7.32	133		
2		69.3	4.19	0.22	7.34	7.36	141		
4		82.4	3.61	0.19	6.05	7.33	153		
6		82.4	3.68	0.21	6.16	7.34	130		
8		87.9	3.9	0.21	6.22	7.38	110		
10		83.8	3.61	0.21	6.22	7.39	136		
12		85.4	3.49	0.2	6.24	7.42	128		
14		85.8	3.24	0.2	7.54	7.41	110		
16		74.3	3.14	0.22	6.08	7.35	159		
18		63.8	2.92	0.2	4.97	7.4	131		
20		78.2	3.12	0.21	4.77	7.34	131		
22		83.1	3.2	0.24	5.15	7.32	98		
异常交接记录									

主运行人: 董凯强 刁高明 王其博 刘红生

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年9月8日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.51	3.35		
	电表止码	36112		5169	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		6:10	650kg	5:00	700kg
		21:40	800kg	16:25	700kg
沉淀池排泥记录	3:10 西(12)			2:30	17:10
	9:20 东(123)			6:00	17:00
	15:00 西(123)			9:50	
	20:40 东(12)			13:25	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		83.5	3.32	0.16	5.89	7.32	137		
2		84.6	3.31	0.21	7.18	7.3	123		
4		83.5	3.38	0.21	6.15	7.3	110		
6		81.6	3.37	0.19	6.16	7.22	123		
8		85.8	3.51	0.2	6.12	7.33	148		
10		84.4	3.01	0.22	6.13	7.29	117		
12		78.3	3.02	0.21	5.41	7.32	130		
14		73.5	2.77	0.23	7.81	7.35	117		
16		80.9	2.95	0.2	5.32	7.33	132		
18		83.3	3.01	0.19	6.06	7.35	161		
20		67.3	2.64	0.21	5.13	7.33	160		
22		68.5	2.47	0.15	4.26	7.33	137		
异常交接记录	9:00 风机加润滑油 老系统2#风机更换机油 风机更换								

088
82.5
3186

主运行人: 刁东明 王其博 董凯

总负责人:

封成

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.21	1.93		
	电表止码	30129		5187	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		11:00	650kg	23:30	350kg
				12:00	700kg
沉淀池排泥记录	0:10 西(123)			12:00 西(123)	15:10
	6:00 东(123)			6:00	17:40
	14:30 西(123)			9:55	21:10
	22:30 东(123)			13:35	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		69.7	2.17	0.21	4.72	7.33	134		
2		83.4	2.47	0.21	4.28	7.29	122		
4		87.8	1.81	0.2	7.39	7.28	138		
6		87.6	2.83	0.21	7.11	7.28	97		
8		89.1	2.99	0.2	5.72	7.29	146		
10		93.1	2.66	0.21	5.91	7.31	147		
12		78	2.57	0.2	7.83	7.31	144		
14		88.7	2.72	0.2	8.74	7.34	126		
16		94.7	2.84	0.21	5.5	7.37	141		
18		96.1	2.99	0.2	5.72	7.4	114		
20		98.6	2.94	0.2	8.44	7.42	123		
22		101	3.25	0.2	7.82	7.44	126		
异常交接记录	10:00变频调为38								

主运行人: 王其博 董凯强 刁东明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

每月

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.2	1.54		
	电表止码	38148		5206	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		1:30	800kg	10:00	700kg
		11:30	650kg	11:40	700kg
				22:00	700kg
沉淀池排泥记录	3:50 西(123)			6:00	821:40
	9:30 东(12)			9:50	
	16:50 西(123)			13:20	
	22:10 东(123)			18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		101	3.02	0.21	6.69	7.46	132		8:30 COD 总出 112
2		102	2.97	0.2	6.42	7.47	128		进水泵 870 进水泵 846
4		99	3.12	0.21	6.48	7.49	124		出水老 108 出水新 130
6		99.6	2.92	0.23	6.31	7.51	122		雾化老 465 雾化新 517
8		107	2.5	0.2	6.09	7.52	167		8:30 取水
10		107	2.48	0.2	5.58	7.55	148		
12		109	2.81	0.2	5.87	7.61	158		
14		112	3.04	0.2	6.63	7.61	148		340
16		115	2.35	0.2	7.84	7.6	139		858
18		112	2.52	0.2	8.34	7.58	136		112
20		91.7	2.67	0.21	5.71	7.46	142		
22		91.7	2.37	0.23	4.91	7.41	123		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯强 刁京明

总负责人:

张

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	4095			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	3.15		
	电表止码	38159		5224	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	12.5		12.5	
加药时间数量	2:30	800kg	11:10	700kg	
	10:40	650kg	19:00	350kg	
	23:30	800kg			
沉淀池排泥记录	2:50 西(123)	21:30 西(123)	1:00	17:45	
	6:00 东(121)		6:00	21:30	
	11:50 西(121)		9:00		
	16:20 东(121)		13:30		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		109	2.15	0.2	5.21	7.38	132		
2		111	2.45	0.21	6.82	7.34	135		
4		112	2.69	0.2	5.22	7.3	138		
6		112	2.52	0.21	5.48	7.28	132		
8		114	2.35	0.21	5.73	7.27	155		
10		116	2.33	0.2	5.08	7.27	158		
12		112	2.2	0.2	5.06	7.27	144		
14		112	2.56	0.21	5.07	7.27	160		
16		113	2.59	0.21	6.26	7.29	151		
18		109	2.4	0.21	5.15	7.31	160		
20		112	2.66	0.23	5.14	7.33	192		
22		105	2.11	0.2	6.4	7.38	148		
异常交接记录									

P11
107
3613

主运行人: 王其博 刁亦明 董凯强

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38167		5242	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	11.5		11.5	
加药时间数量		8:30	650kg	00:40	700kg
		21:30	800kg	11:30	700kg
				21:30	700kg
沉淀池排泥记录	7:30 东(12)			1:00	18:00
	9:30 西(12)			5:10	21:30
	15:30 东(12)			10:00	
	23:00 西(12)			13:15	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		94	2.38	0.2	4.66	7.36	158		28 371 85
2		108	2.24	0.22	4.67	7.38	150		
4		109	2.02	0.21	4.92	7.37	147		
6		111	2.22	0.2	5.75	7.36	172		
8		108	2.43	0.22	5.62	7.37	169		
10		86.2	2.15	0.19	4.82	7.35	152		
12		106	2.64	0.19	4.82	7.32	154		
14		113	2.69	0.21	5.19	7.31	162		
16		112	2.86	0.21	5.86	7.32	162		
18		110	2.86	0.2	8.17	7.34	164		
20		116	2.88	0.21	6.08	7.34	166		
22		114	3.06	0.2	6.28	7.34	156		
异常交接记录	11:00 在线检测来厂维护设备.								

主运行人: 王其博 刁亦明 董凯强

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日


基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	40			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38194		5260	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	12.0		12.0	
加药时间数量		7:00	650kg		
沉淀池排泥记录	6:00 G.1237			1:30	
				5:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		111	2.8	0.2	6.34	7.39	163		
2		108	2.92	0.19	6.23	7.43	158		
4		106	3.9	0.22	6.29	7.45	172		
6		105	3.19	0.21	6.41	7.46	140		
8									
10									
12									
14									
16									
18									
20									
22									
异常交接记录									

1267
7.2.21

主运行人: 郭佳 王其博

总负责人:

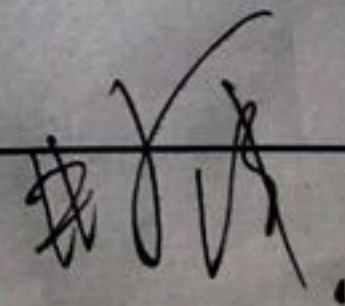

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年9月4日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	3.15		
	电表止码	38207			
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		17:30	800kg	11:35	700kg
沉淀池排泥记录	8:15 西(1,2,3)	0:30 西(1,2,3)		8:20	
	11:30 东(1,2,3)			11:25	
	14:50 西(1,2)			14:10	
	21:10 东(1,2)			18:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0									
2									
4									
6									
8		88.3	7.24	0.21	9.51	7.41	12		
10		89.6	6.34	0.21	11.4	7.38	180		
12		83.1	5.03	0.21	9.26	7.36	142		
14		93.5	4.54	0.21	8.04	7.37	158		
16		96.2	4.68	0.2	6.86	7.38	142		
18		99.3	4.17	0.21	7.92	7.4	160		
20		103	4.34	0.2	8.13	7.42	170		
22		99.6	4.01	0.22	8.39	7.46	163		
异常交接记录	8:25进水								

979
84.
22
15h

主运行人: 刁京明 董凯 陈海生

总负责人:

刁京明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38214 #2		5285	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	12.0		12.0	
	加药时间数量	3:30	650kg	0:40	700kg
		17:30	800kg	12:10	700kg
沉淀池排泥记录	5:10 东(123)	22:10 东(12)		22:30	13:50
	10:20 西(123)			0:30	17:30
	14:10 东(12)			6:00	20:40
	18:00 西(123)			9:30	23:15

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		93	4.12	0.25	7.05	7.47	151		
2		86.8	4.19	0.2	6.8	7.49	166		
4		89.8	3.58	0.21	8.84	7.52	168		
6		92.6	4.35	0.22	8.93	7.54	168		
8		90.7	4.26	0.22	7.64	7.55	170		
10		70.9	4.33	0.22	7.37	7.55	149		
12		82.5	4.29	0.19	6.13	7.51	167		
14		84	4.24	0.21	6.54	7.49	143		
16		78.2	4.22	0.21	7.21	7.5	165		
18		63.9	4.19	0.21	6.15	7.49	126		
20		76.3	4.28	0.22	5.79	7.45	165		
22		80	4.01	0.2	8.19	7.47	139		
异常交接记录									

主运行人: 齐建 董凯强 王其博 刁东明

总负责人:

批核

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
变频 (HZ)	38			
电流 (A)	92			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.3	2.8		
电表止码	36231		5303	
进水温度 (℃)	42		42	
PH值	12.8		12.8	
加药时间数量	2:00	650kg	0:30	700kg
	15:40	800kg	1:00	700kg
沉淀池排泥记录	2:20 西(12)	21:30 东(123)	4:15	23:10
	5:30 东(123)		8:40	
	10:10 西(123)		14:00	
	17:30 东(12)		17:50	

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	81.4	4.02	0.21	6.41	7.49	146		
2	81.4	3.93	0.2	6.59	7.52	137		
4	80.6	4.18	0.24	9.24	7.56	156		
6	85.1	3.7	0.23	6.13	7.58	130		
8	80.6	3.83	0.22	8.67	7.64	152		
10	72.4	3.36	0.22	7.05	7.53	130		
12	87.9	3.7	0.22	7.02	7.57	155		
14	84	3.61	0.4	8.04	7.67	164		
16	81.4	3.59	0.2	6.75	7.64	134		
18	76	3.3	0.2	7.41	7.52	109		
20	83.7	3.36	0.21	7.65	7.53	158		
22	82.7	3.24	0.21	5.43	7.61	158		
异常交接记录								

96
76
350

主运行人: 刁永明 董凯强 王其博 等

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.3	2.40		
	电表止码	38253		4322	
	进水温度 (℃)	14.2		42	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		1:20	650kg	0:20	700kg
		11:40	800kg	13:00	700kg
		19:30	650kg		
沉淀池排泥记录	7:00 东(12)			12:20	17:30
	15:10 西(123)			5:30	21:10
	18:30 东(23)			9:30	
	23:15 西(12)			13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78.9	3.04	0.21	5.36	7.57	148		
2		80.4	3.23	0.22	5.76	7.64	144		
4		84.7	3.28	0.24	6.36	7.72	150		
6		83.9	3.38	0.24	6.85	7.73	150		
8		89.7	3.32	0.18	5.45	7.71	150		
10		95.4	3.36	0.21	6.53	7.47	168		
12		91.9	3.04	0.22	4.89	7.46	144		
14		85.1	2.63	0.2	5.87	7.65	148		
16		97.2	3.06	0.19	5.75	7.73	148		
18		88.4	2.98	0.19	5.75	7.73	125		
20		88.4	2.78	0.19	5.78	7.71	159		
22		98.3	2.62	0.19	5.75	7.7	154		
异常交接记录	20:40变频器调为39.								

主运行人: 刁京明 董凯强 王其博 邓强

总负责人:

P78
87.2
351

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年9月18日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	39			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38205		4339	
	进水温度 (℃)	42		42	
	PH值	13.3		13.3	
加药时间数量		5:30	700kg	1:10	700kg
		13:30	650kg	15:10	900kg
		21:40	400kg		
沉淀池排泥记录	5:10 东(123)			1:20	17:50
	10:00 西(123)			5:50	22:00
	17:30 东(127)			9:30	
	20:40 西(127)			13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		120	2.82	0.23	9.45	7.66	112		红COD 进水906 出水544 新出103 老出93.3

主运行人: 刁东明 董凯 王其博 刘志

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	38			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.37	335		
	电表止码	38282		5360	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	8.0		8.0	
		7:50	650ml	1:00	400g
				9:40	700g
沉淀池排泥记录	5:00 东(123)	22:30 东(12)		1:15	17:40
	9:30 西(123)			5:40	
	14:00 东(123)			9:30	
	17:40 西(123)			12:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		125	1.99	0.23	3.76	7.37	112		
2		114	2.6	0.24	4.12	7.4	110		
4		105	1.84	0.23	5.03	7.41	132		
6		103	2.15	0.22	3.54	7.11	138		
8		106	1.96	0.24	6.09	7.37	116		
10		92.4	2	0.24	5.98	7.42	135		
12		99.4	1.57	0.23	6.46	7.3	128		
14		80.2	1.71	0.22	7.38	7.46	88		
16		94.8	1.67	0.22	2.31	7.43	126		
18		91.3	1.37	0.22	2.88	7.42	118		
20		90.3	1.28	0.23	2.69	7.43	124		
22		93.3	1.07	0.22	3.77	7.43	121		
异常交接记录									

P6
93.6
2878

主运行人: 王其博

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.37	4.07		
	电表止码	38298		5377	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		0:20	800kg	00:10	700kg
		9:00	500kg	1:00	700kg
沉淀池排泥记录	3:40 西(123)			0:15	12:40
	9:00 东(123)			5:40	20:35
	15:40 西(123)			10:10	
	19:10 东(12)			17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		92.3	1.23	0.23	2.51	7.2	120		
2		66.6	1.08	0.22	3.15	7.44	126		
4		91.8	1.25	0.26	1.3	7.47	98		
6		92.7	1.25	0.23	2.94	7.43	103		
8		92.3	1.43	0.23	4.64	7.4	106		
10		95.6	1.44	0.22	4.64	7.19	128		
12		103	1.44	0.23	2.32	7.42	106		
14		84.5	0.92	0.23	2.32	7.45	118		
16		88.7	0.9	0.21	2.43	7.44	95		
18		89.3	1.04	0.23	2.82	7.42	124		
20		92	1.14	0.23	3.53	7.44	108		
22		86.6	0.98	0.23	3.36	7.4	102		
异常交接记录	17:30 风机变频调为34. 加2吨润滑油 打扫卫生								

98.5
92.5
2721

主运行人: 董明 刁晓明 王其博 刘子建

总负责人:

张林

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	3.87		
	电表止码	38312		5393	
	进水温度 (℃)	42		42	
	PH值	13.1		13.1	
	加药时间数量	0:30	800kg	1:20	700kg
		9:00	500kg	10:30	550kg
		23:10	800kg		
沉淀池排泥记录	4:20 西(12)			1:40	2
	11:30 东(123)			5:50	
	18:10 西(123)			9:10	
	23:40 东(112)			11:30	
				18:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		86.7	1.89	0.23	4.31	7.28	157		
2		73.8	1.79	0.24	4.77	7.29	130		
4		77.7	0.89	0.23	2.2	7.42	142		
6		77.7	1.17	0.23	5.48	7.22	120		
8		79.1	0.66	0.23	2.71	7.38	134		
10		84.3	1.77	0.23	2.84	7.19	127		
12		69.8	1.07	0.22	5.08	7.37	96		
14		76.4	1.33	0.22	3.62	7.42	87		
16		79	1.36	0.23	4.3	7.41	116		
18		82.3	1.28	0.23	2.89	7.42	100		
20		82.7	1.18	0.24	3.05	7.42	118		
22		83.5	2.06	0.21	3.55	7.43	125		
异常交接记录	18:00变频改为3432								

97
77
28

运行人: 司... 董... 王...

负责人:

王...

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

气月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	3.09		
	电表止码	38320		5415	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		8:30	500kg	10:10	700kg
		22:00	800kg	14:10	700kg
沉淀池排泥记录	5:40			23:30	16:20
	西(1,2,3)				
	10:40			6:10	20:40
	东(1,2,3)				
	17:30			10:40	
	西(1,2)				
	22:10			13:15	
	东(1,2,3)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		85.4	1.77	0.26	4.25	7.46	129		
2		82.2	1.54	0.22	3.64	7.23	108		
4		67.4	1.49	0.22	3.17	7.43	126		
6		80	1.7	0.23	3.77	7.52	79		
8		83.1	1.57	0.24	3.5	7.53	104		
10		83.8	1.74	0.23	3.84	7.34	116		
12		70	1.71	0.22	7.86	7.35	116		
14		73	1.83	0.23	3.12	7.51	91		
16		78.4	1.63	0.22	3.3	7.54	115		
18		82.1	2.14	0.23	6.87	7.52	92		
20		79.5	2.04	0.23	5.18	7.51	116		
22		81.3	1.68	0.21	7.92	7.52	125		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董凯强

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	85		1	
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	2.87		
	电表止码	38339		5435	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		7:40	650kg	00:10	650kg
				9:10	350kg
				22:10	700kg
沉淀池排泥记录	1:40 西(123)	21:00 西(123)		00:00	15:10
	6:40 东(123)			6:50	21:30
	11:05 西(123)			9:35	
	17:50 东(123)			15:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		76.7	1.7	0.23	4.76	7.17	129		
2		57.7	1.55	0.23	4.76	7.48	105		
4		72.5	2.06	0.23	6.92	7.49	95		
6		71.4	1.8	0.23	3.54	7.45	118		
8		72.8	1.99	0.23	3.84	7.37	125		
10		73.3	1.62	0.23	3.79	7.38	119		
12		76.2	1.7	0.24	4.47	7.25	95		
14		65.4	1.73	0.23	3.27	7.56	93		
16		66.3	1.8	0.22	6.66	7.28	114		
18		70.7	1.12	0.26	4.33	7.19	104		
20		60.5	1.18	0.22	6.44	7.28	151		
22		57.3	1.26	0.22	2.16	7.38	120		
异常交接记录									

063
69.3
2776

主运行人: 王其博 董凯强 刁东明

总负责人:

张

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38354		5455	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	9.2		9.2	
		7:00	800kg	14:20	700kg
		22:00	650kg	23:00	350kg
沉淀池排泥记录	1:00 东(123)			1:30	13:45
	9:30 西(123)			6:30	18:10
	15:30 东(12)			9:35	22:10
	22:00 西(123)			11:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		60.3	1.54	0.25	5.23	7.41	81		
2		72.2	1.25	0.23	2.56	7.43	51		
4		69.7	1.78	0.24	3.07	7.46	57		
6		69.8	1.78	0.24	3.99	7.48	50		
8		69.1	1.92	0.24	9.25	7.31	122		
10		65.5	1.76	0.23	3.79	7.43	119		
12		62.8	1.94	0.23	3.56	7.35	117		
14		66.4	1.48	0.23	4.4	7.58	111		
16		69.1	1.51	0.24	2.93	7.55	82		
18		73.8	2.0	0.23	5.3	7.59	105		
20		72.4	1.98	0.23	3.43	7.57	111		
22		74.5	1.64	0.23	4.88	7.5	87		
异常交接记录									

主运行人: 刘立 王其博 刁亦明 董凯强

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年9月25日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.21	1.45		
	电表止码	38370		5472	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	12.2		12.2	
		18:40	800kg	15:00	700kg
沉淀池排泥记录	5:40 东(123)			2:00	18:00
	14:15 西(123)			6:00	22:00
	20:40 东(123)			9:25	
				13:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		72.1	1.14	0.24	3.79	7.47	116		
2		76.3	1.84	0.24	7.57	7.43	112		
4		80.8	1.88	0.23	3.63	7.45	116		
6		79.1	1.52	0.23	8.37	7.44	37		
8		71.7	1.68	0.23	4.2	7.45	84		
10		70.9	2.14	0.25	4.04	7.49	116		
12		75.3	1.57	0.23	4.02	7.47	118		
14		77.4	1.93	0.23	4.96	7.46	80		
16		75.7	1.8	0.23	7.73	7.42	118		
18		70.2	2.18	0.24	3.92	7.31	80		
20		63	2.05	0.19	6.41	7.48	95		
22		70.7	1.51	0.24	3.12	7.48	116		
异常交接记录	11:00变频调为33								

主运行人: 王其博 刁方明 董凯

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	33			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.19	0.91		
	电表止码	38393		5490	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		11:40	650ml	23:30	350ml
				13:20	700ml
				22:00	700ml
沉淀池排泥记录	7:30 西(123)			2:30	17:45
	14:10 东(12)			6:30	22:30
	21:00 西(123)			9:50	
				13:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		75.1	1.63	0.25	7.56	7.49	116		961 66. 223
2		78.4	1.44	0.24	4.02	7.44	97		
4		77.5	2	0.25	3.62	7.51	107		
6		76	2.34	0.24	5.14	7.51	36		
8		71.6	2.24	0.24	3.6	7.44	87		
10		64.7	1.82	0.24	4.71	7.48	115		
12		66.4	1.93	0.24	8.15	7.54	116		
14		72	1.92	0.23	8.16	7.53	85		
16		68.3	2.01	0.26	7.47	7.52	116		
18		72.4	1.52	0.23	4.43	7.51	110		
20		75.2	1.54	0.23	3.32	7.5	108		
22		76.8	2.61	0.23	3.15	7.55	34		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁东明 董凯强

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.29	3.6		
	电表止码	38408		5508	
	进水温度 (℃)	45		45	
	PH值	13.5		13.5	
加药时间数量		22:20	050kg	11:40	700kg
				22:30	700kg
沉淀池排泥记录	7:10 东(123)			2:30	21:30
	15:20 西(1,2)			6:30	
	21:00 东(123)			10:30	
				15:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.1	1.68	0.24	3.64	7.56	45		074 2648 67.7
2		71.2	2.15	0.23	7.27	7.44	108		
4		65.3	2.32	0.25	4.49	7.42	116		
6		64.8	2.32	0.25	6.67	7.52	115		
8		71.8	2.87	0.24	5.15	7.52	125		
10		72.1	2.84	0.24	4.7	7.63	116		
12		78.2	2.75	0.24	5.5	7.61	106		
14		76.4	2.87	0.23	4.28	7.61	120		
16		76	2.61	0.23	4.59	7.6	99		
18		78.6	2.9	0.23	5.38	7.59	118		
20		76.8	3.43	0.23	8.58	7.58	126		
22		78.6	3.52	0.22	8.58	7.57	114		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁亦明 董凯强

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	2.42		
	电表止码	38409		5524	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		10:30	600kg	14:00	250kg
		23:70	650kg	18:40	250kg
沉淀池排泥记录	1:00 西(123)	23100		1:30	22:30
	4:20 东(12)			6:30	0:40
	8:50 西(1.2)			14:00	
	18:40 东(100)			17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		77.1	2.43	0.24	6.32	7.54	122		
2		80.3	2.76	0.25	12.2	7.48	116		
4		78.9	3.3	0.24	10.2	7.5	105		
6		79	2.44	0.24	5.59	7.49	120		
8		85.5	2.85	0.25	5.69	7.41	122		
10		73.7	2.7	0.2	8.54	7.53	109		
12		76.8	2.74	0.23	8.09	7.53	105		
14		80.5	2.85	0.24	4.94	7.5	110		
16		74.8	3.01	0.23	8.76	7.25	122		
18		74.8	3.01	0.23	5.87	7.52	113		
20		78.2	3.11	0.23	4.42	7.64	120		
22		80	3.24	0.24	4.78	7.56	107		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁东明 董小华

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38422		5541	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	13.6		13.6	
				9.00	65.00
沉淀池排泥记录	19:00 排泥(12)			6:30	
	17:30 排泥(123)			10:40	
				15:10	
				18:50	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		76.2	3.15	0.24	5.25	7.55	78		
2		69.2	2.17	0.24	4.62	7.59	53		
4		70.4	3.39	0.25	9.9	7.61	54		
6		68.7	2.97	0.23	10.7	7.61	126		
8		69.5	2.8	0.23	9.37	7.2	122		
10		54.3	2.1	0.23	6.43	7.35	121		
12		67.2	2.22	0.23	4.66	7.57	112		
14		71.7	2.55	0.23	5.42	7.65	118		
16		72.3	2.42	0.23	4.94	7.69	114		
18		78.7	2.4	0.24	4.9	7.64	94		
20		76.6	2.14	0.23	5.34	7.61	118		
22		79.2	3.02	0.22	6.94	7.53	92		
异常交接记录									

主运行人: 董红云 王其博 李德 李东明

总负责人:

A系统

B系统

在线监测数据

2019年9月30日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38440		5559	
	进水温度 (℃)	45		45	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		0:30	800kg	0:50	650kg
		17:50	650kg	14:00	700kg
沉淀池排泥记录	1:30 西(1-2)			2:10	23:15
	9:30 东(123)			6:15	
	15:30 西(123)			14:00	
				17:50	

在线监测数据									
时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		73.9	3.04	0.24	8.75	7.5	116		970 65. 24.5
2		76.2	3.12	0.23	5.24	7.38	91		
4		67.7	2.17	0.24	6.4	7.53	124		
6		75.7	2.85	0.23	6.75	7.58	65		
8		72.7	3.42	0.23	8.25	7.27	120		
10		67.3	2.57	0.25	7.57	7.52	93		
12		72.5	2.26	0.24	4.94	7.5	110		
14		75.6	2.46	0.23	4.49	7.57	97		
16		72.6	2.42	0.23	5.19	7.6	91		
18		76.1	2.73	0.22	7.67	7.62	109		
20		79.8	2.62	0.24	5.96	7.54	88		
22		75.3	2.44	0.23	9.14	7.53	116		
异常交接记录		7.18							

主运行人: 刁永明 董凯 王其博 李杰

总负责人:

李杰