

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

2019年01月1日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	37			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38456		5576	
	进水温度 (℃)	43		43	
加药时间数量	PH值	8.0		8.0	
沉淀池排泥记录	1:20 1.23				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78	2.92	0.23	5.77	7.56	122		
2		81.6	2.02	0.22	4.33	7.59	91		
4		79.3	2.09	0.23	4.82	7.58	64.8		
6		74.3	2.58	0.23	4.42	7.65	23		
8									
10									
12									
14									
16									
18									
20									
22									
异常交接记录	8:30分. 停制. 放假.								

主运行人: 刁京明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码				
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	9.0		9.0	
沉淀池排泥记录					

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0									
2									
4									
6									
8									
10									
12		79.2	2.8	0.29	6.57	7.43	71		
14		112	3.18	0.24	5.36	7.47	53		
16									
18									
20									
22									
异常交接记录									

主运行人: 刁明月

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年0月0日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码				
	进水温度 (℃)	35			
加药时间数量	PH值	9			
		14:00	800kg		
沉淀池排泥记录					

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0									
2									
4									
6									
8									
10									
12									
14									
16									
18									
20									
22									
异常交接记录	22:10 进水 老系统								

主运行人: 王其博 中过

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	34~			
	电流 (A)	92			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		1.5	7.6		
	电表止码	38482		5616	
	进水温度 (℃)	35		35	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		16:40	650kg	23:10	700kg
				10:10	650kg
				23:00	700kg
沉淀池排泥记录	16:30 #1(1.2)			2:10	21:45
				6:20	
				10:20	
				16:35	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		80.4	3.39	0.25	11.4	7.62	57		全铝量48%
2		95.8	3.76	0.24	9.27	7.68	59		
4		89.3	3.04	0.29	9.48	7.71	57		
6		85.5	3.65	0.27	8.59	7.68	56		
8		84.4	3.7	0.27	14.5	7.44	108		
10		80.2	3.97	0.26	8.6	7.6	84		
12		81.5	3.59	0.26	7.68	7.68	95		
14		80	4.52	0.27	9.88	7.71	120		
16		86.3	4.46	0.29	9.0	7.71	114		
18		86.9	4.67	0.25	8.66	7.68	126		
20		89.6	4.85	0.26	10.1	7.69	128		
22		89	5.24	0.25	15.1	7.68	121		
异常交接记录		8:30变频调为30							

主运行人: 董凯强 刁亦明 刘付 王其博

总负责人:

杜成

PP6
2276
76.1P.

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日


基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.55	4.58		
	电表止码	38494		5632	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	12.1		12.1	
		9:00	800kg	13:20	700kg
		20:30	650kg	10:00	500kg
沉淀池排泥记录	1:00				
	东(123)			2:30	18:30
	6:00				
	西(123)			6:30	
	8:30				
	东(12)			11:20	
	16:30				
	西(12)			13:35	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		91.3	6	0.25	10.4	7.62	120		
2		92.6	5.96	0.25	11.6	7.58	126		
4		90.4	5.79	0.25	11.5	7.52	123		
6		91.9	5.62	0.26	13.9	7.48	121		
8		95.8	5.11	0.26	15.4	7.15	120		
10		70.2	4.74	0.26	10.6	7.32	130		
12		72.8	5.02	0.25	13.1	7.47	118		
14		77	4.47	0.24	10.1	7.43	116		
16		79.3	4.65	0.24	8.65	7.44	112		
18		78.4	4.82	0.25	8.74	7.38	118		
20		81	4.5	0.25	11.9	7.35	126		
22		85.2	4.06	0.25	8.58	7.32	109		
异常交接记录									

PT
67.7
288

主运行人: 王其博 邓生. 刁东明 董凯强

总负责人:

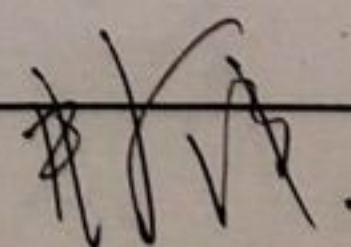

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	31#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.37	2.22		
	电表止码	38507		385649	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	10.5		10.5	
	9:30	800kg	15:30	700kg	
	18:30	650kg			
沉淀池排泥记录	4:30 东(123)	9:30		22:30	
	10:50 西(123)			3:10	15:30
	16:40 东(123)			7:30	
	22:00 西(123)			9:30	18:30

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		91.4	3.88	0.23	8.42	7.29	93.8		
2		89.4	4.18	0.25	7.51	7.19	75		
4		82.7	4.34	0.24	9.15	6.94	112		
6		63.9	3.4	0.25	9.95	7.24	89		
8		77.2	3.08	0.25	7.01	7.33	120		
10		82.9	2.08	0.23	7.85	7.35	118		
12		86.3	3.96	0.25	11.8	7.31	97		
14		85	3.37	0.24	7.58	7.24	119		
16		81.8	2.93	0.27	7.04	7.25	101		
18		80.3	2.92	0.24	7.26	7.26	117		
20		82.3	2.79	0.25	7.32	7.25	122		
22		84.3	2.65	0.25	8.29	7.25	111		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 刁东明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

在线监测数据

年10月9日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	31			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.27	2.41		
	电表止码	38521		5667	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		9:20	800kg	2:30	650kg
		21:00	650kg	15:40	700kg
				21:30	200kg
沉淀池排泥记录	6:00 东(123)			22:30	17:50
	15:05 西(12)			2:30	22:00
	18:50 东(12)			6:30	
	22:40 西(123)			13:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		83.2	2.44	0.25	5.82	7.26	121		14:00取样.
2		83.1	2.29	0.24	9.02	7.24	118		COD 出水9.21
4		82.8	2.17	0.24	6.79	7.26	122		总出9.5
6		81.2	1.8	0.24	10	7.23	87		新出9.8
8		81.9	1.63	0.26	11.6	6.97	152		出水9.0
10		88.2	1.51	0.24	4.72	7.18	99.2		氨氮
12		66.5	1.74	0.24	3.48	7.29	118		进水7.8
14		74.2	1.58	0.25	4.64	7.33	112		总出2.78
16		86.8	1.56	0.25	4.8	7.33	94		新出2.36
18		87.7	1.97	0.24	4.37	7.31	105		老出3.45
20		88.2	1.7	0.24	5.34	7.31	124		2737
22		87.7	1.41	0.25	5.22	7.33	110		
异常交接记录									

主运行人: 刘佳, 王其博, 丁东, 周华, 张强

总负责人: 王其博

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统


基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	33			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	2.4		
	电表止码	38534		5682	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		10:40	800kg	11:40	700kg
		21:00	650kg		
沉淀池排泥记录	6:50 东(123)			2:30	18:30
	11:00 西(123)			6:30	
	16:40 东(12)			10:40	
	20:30 西(12)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		87.5	1.3	0.25	4.46	7.35	106		
2		86.8	1.19	0.25	4.13	7.33	119		
4		86.9	1.38	0.24	4.44	7.35	121		
6		88.5	1.78	0.25	4.25	7.34	139		
8		88.6	1.04	0.23	7.57	7.13	139		
10		71.7	1.2	0.24	6.55	7.38	122		
12		80.3	1.24	0.23	3.24	7.45	96		
14		86.4	1.29	0.25	3.27	7.42	110		
16		87.9	1.32	0.24	10.3	7.43	100		
18		87.6	1.3	0.24	4.73	7.43	118		
20		87.1	1.44	0.25	4.28	7.4	108		
22		88.4	1.5	0.24	3.5	7.4	114		
异常交接记录									

0.57
2706
76.5

主运行人: 李生, 王其博, 刁东明, 董凯强

总负责人:

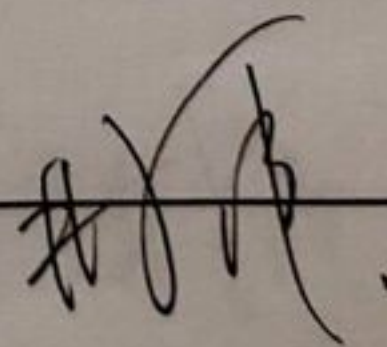

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	33			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.37	3.53		
	电表止码	38550		567	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		9:00	300kg	00:50	700kg
				17:00	700kg
沉淀池排泥记录	6:10 东(123)			22:30	13:40
	16:00 西(121)			2:30	21:40
				6:30	
				11:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		92.4	1.41	0.25	4.03	7.44	102		含泥量51%
2		87.2	1.37	0.25	4.28	7.39	96		
4		86.3	1.36	0.25	5.21	7.56	44.5		
6		85.1	1.36	0.25	3.91	7.5	45		
8		83.5	1.68	0.25	5.99	7.36	113		
10		78.5	1.7	0.25	5.78	7.45	85		
12		83.2	1.33	0.24	3.99	7.29	99		
14		75.1	1.4	0.24	4.65	7.47	114		
16		84.9	1.43	0.25	3.36	7.59	58		
18		79.3	1.82	0.25	6.96	7.51	104		
20		78.4	1.72	0.26	5.42	7.5	129		PT 74.7 22
22		82.4	1.49	0.25	4.1	7.49	113		
异常交接记录									

总负责人:

主运行人: 王其博 董凯 李小明

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	2.55		
	电表止码	38565		5713	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		0:10	650kg	9:35	700kg
		15:20	800kg		
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)			2:30	22:30
	7:30 西(123)			6:30	
	14:00 东(112)			10:40	
	18:55 西(112)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		85.8	1.08	0.25	4.68	7.49	116		
2		81.2	1.41	0.24	4.34	7.47	106		
4		83.3	1.17	0.25	4.09	7.47	95		
6		83.3	1.43	0.24	7.38	7.36	116		
8		101	1.25	0.26	4.64	7.26	130		
10		74.8	1.16	0.26	3.29	7.47	118		
12		78.5	1.12	0.21	3.05	7.53	118		
14		83.5	1.38	0.25	5.51	7.51	88		
16		78.4	1.51	0.23	3.9	7.35	144		
18		80.7	1.52	0.23	8.61	7.23	145		
20		71.1	1.57	0.25	3.4	7.43	132		
22		65.7	1.31	0.24	3	7.5	101		
异常交接记录									

主运行人: 王其博 董训 刁东明

总负责人:

王其博

7.5.5

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38578		2730	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		0:30	650Kg	1:35	700kg
		19:30	800Kg	16:30	700kg
沉淀池排泥记录	0:10 东(123)			22:30	13:50
	7:40 西(123)			2:30	17:40
	13:20 东(12)			6:30	22:30
	20:10 西(12)			10:30	1

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		68.1	1.36	0.25	5.11	7.51	105		
2		76.8	1.36	0.24	5.58	7.49	93		
4		75.2	1.46	0.24	8.33	7.48	121		
6		74.8	1.64	0.24	9.51	7.49	124		
8		79.6	1.64	0.23	4.29	7.39	125		
10		61.4	1.42	0.23	4.99	7.48	111		
12		64	1.62	0.25	4.77	7.51	116		
14		72.9	1.8	0.24	7.49	7.5	94		
16		69.6	2.04	0.24	4.6	7.42	118		
18		74.4	2.16	0.24	7.47	7.41	118		
20		75.2	1.97	0.23	4.91	7.42	107		
22		75.9	2.03	0.23	5.51	7.4	117		
异常交接记录		1#风机保养润滑油并清扫卫生。							

主运行人: 王其博 刁高明

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年10月15日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38691		5767	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		9:30	650KG	13:00	600KG
沉淀池排泥记录	6:30 西(123)			1:10	18:30
	14:20 东(123)			6:25	20:40
				10:30	
				2:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.2	2.55	0.24	8.35	7.51	120		
2		76	2.35	0.24	6.35	7.49	120		
4		83.7	2.05	0.24	5.93	7.46	124		
6		85.4	2.35	0.23	5.67	7.47	102		
8		78.1	2.22	0.23	6.93	7.18	148		
10		70.1	1.84	0.25	9.22	7.44	79		
12		72.2	2.28	0.23	7.01	7.5	90		
14		84.1	1.9	0.23	6.9	7.5	82		
16		82.2	1.98	0.23	8.76	7.51	115		
18		87.2	2.85	0.24	6.07	7.5	118		
20		86.4	2.61	0.24	6.0	7.48	113		
22		86.8	2.36	0.23	12.4	7.46	122		
异常交接记录									

主运行人: 董祖强 刁亦明 刁佳 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	2.57		
	电表止码	38614		5786	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.8		12.8	
		1:20	800kg	7:10	700kg
		14:30	650kg	22:20	700kg
沉淀池排泥记录	0:50				
	西(1.23)			1:30	18:30
	15:40			6:40	22:10
	东(1.23)				
	2:10			10:00	
	西(1.00)				
				13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		90.7	2.31	0.24	7.63	7.49	126		
2		98.2	2.24	0.24	6.39	7.32	109		
4		82.2	2.12	0.26	6.54	7.59	112		
6		89.6	1.92	0.27	6.45	7.59	110		
8		93.2	1.9	0.24	5.46	7.56	84		
10		85.2	1.79	0.29	6.49	7.55	52		
12		80.9	2.11	0.23	7.7	7.56	57		
14		78.7	2.5	0.25	8.52	7.38	148		
16		78.8	2.72	0.22	12.4	7.44	85		
18		77	2.84	0.23	10.5	7.52	112		
20		84.4	2.21	0.24	8.44	7.47	122		
22		87.1	2.11	0.21	8.24	7.23	115		
异常交接记录									

主运行人: 刁东明 董凯 齐志杰 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流(A)	84			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.21	0.94		
	电表止码	38630		5805	
	进水温度 (℃)	42		42	
加药时间数量	PH值	12.9		12.9	
	加药时间数量	10:30	800kg	9:30	700kg
		21:40	650kg	22:00	700kg
沉淀池排泥记录	5:40 东(123)			12:55	东(123)
	13:10 东(123)			6:10	20:45
	17:30 东(123)			9:30	
	23:40 西(12)			15:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78	2	0.23	10.3	7.45	120		
2		84.2	2.12	0.24	5.49	7.47	110		
4		92.8	2.23	0.25	6.45	7.45	121		
6		95.6	2.2	0.24	8.32	7.45	108		
8		89.6	2.21	0.25	8.32	7.5	68		
10		80.7	1.28	0.24	6.26	7.43	124		
12		86.5	1.6	0.21	12.4	7.45	102		
14		90.2	1.82	0.2	12.4	7.43	106		
16		88	1.87	0.25	6.57	7.42	118		
18		92.1	2.5	0.23	9.27	7.43	106		
20		87.8	2.53	0.24	6.3	7.44	125		
22		93	1.93	0.24	7.02	7.46	126		
异常交接记录	变频调33								

主运行人: 刁东明 董机 王其博 等

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	33			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38640		5824	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		12:00	800kg	8:30	700kg
		23:30	650kg	22:00	700kg
沉淀池排泥记录	6:45 东(12)			1:10	11:20
	13:20 西(123)			6:30	22:10
	18:00 东(127)			10:00	
				13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		94	1.87	0.22	7.42	7.33	110		
2		82	1.69	0.23	7.44	7.41	134		
4		85.3	1.76	0.24	6.74	7.48	120		
6		95.6	1.76	0.22	5.9	7.48	129		
8		99.6	2.6	0.24	7.93	7.46	130		
10		99.3	1.98	0.28	7.38	7.42	123		
12		98.6	2.37	0.28	7.38	7.41	121		
14		96.3	2.15	0.24	7.27	7.88	112		
16		85.4	2.28	0.22	8.97	7.38	115		
18		87.9	3.69	0.2	10.2	7.34	118		
20		87	2.97	0.25	6.59	7.38	121		
22		85.8	2.77	0.24	6.59	7.46	124		
异常交接记录									

主运行人: 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	33			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38655		5843	
	进水温度 (℃)	40		40	
	PH值	13.1		13.1	
加药时间数量		14:50	800kg	12:30	700kg
沉淀池排泥记录	0:40			1:50	22:15
	西(10)				
	13:10			6:10	
	东(123)				
	18:00			12:30	
	西(123)				
				16:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		94.5	2.43	0.23	8.48	7.43	107		
2		94.2	2.46	0.24	8.48	7.43	108		
4		94	2.7	0.2	7.48	7.42	108		
6		94	2.33	0.23	8.44	7.41	111		
8		89.9	2.1	0.22	13	7.36	112		
10		89.9	1.87	0.26	7.57	7.36	116		
12		84.2	1.95	0.25	7.55	7.36	106		
14		83.9	2.56	0.25	10.9	7.37	108		
16		83.8	2.28	0.25	10.6	7.38	66		
18		78.6	3.79	0.24	7.43	7.3	89		
20		70.1	3.46	0.24	9.28	7.38	117		
22		84.4	3.09	0.25	6.89	7.4	123		
异常交接记录									

主运行人: 刁高明 董凯强 郭生, 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
变频 (HZ)	33			
电流 (A)	86			
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码	38669		5863	
进水温度 (℃)	40		40	
PH值	13.1		13.1	
加药时间数量	0:20	650kg	1:50	700kg
	14:30	800kg	20:30	700kg
沉淀池排泥记录	1:20 排(1.2)		21:00	21:00
	6:50 排(1.2)		6:20	
	10:30 排(1.23)		9:30	
	19:20 排(1.23)		17:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		72.8	2.45	0.25	6.8	7.33	111		
2		78.2	2.3	0.26	6.15	7.38	87		
4		87.8	1.72	0.24	5.99	7.37	118		
6		88.9	2.18	0.23	7.62	7.34	111		
8		86.3	1.62	0.26	6.85	7.34	114		
10		85.6	1.16	0.25	6.62	7.29	118		
12		83.6	1.63	0.24	7.23	7.06	127		
14		82.8	2.83	0.25	7.07	7.33	123		
16		82.8	2.83	0.25	7.06	7.31	113		
18		86.3	2.58	0.25	6.98	7.3	127		
20		86.2	3.12	0.22	9.69	7.3	117		
22		89.9	2.44	0.22	12.7	7.3	117		
异常交接记录	14:30 风机加润滑油、打扫卫生								

主运行人: 王其博

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年.月.日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	33			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.21	1.79		
	电表止码	38683		5880	
	进水温度 (℃)	40		40	
	PH值	11.5		11.5	
加药时间数量		1:10	650KG	8:40	700KG
		15:20	800kg	21:00	700kg
沉淀池排泥记录	1:10 至(123)			2:30	16:50
	9:10 至(123)			7:30	21:30
	14:20 至(123)			11:10	
	19:15 至(123)			14:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		90.1	1.97	0.24	7.64	7.3	111		
2		92.2	1.83	0.25	6.73	7.08	92		
4		81.6	1.66	0.25	10.4	7.31	96		
6		85.7	2.05	0.25	6.47	7.41	115		
8		85.5	1.53	0.26	6.86	7.43	128		
10		81.4	1.06	0.25	8.93	7.43	123		
12		82.6	1.42	0.25	7.37	7.39	128		
14		84	1.84	0.24	7.25	7.36	121		
16		82.1	1.81	0.24	8.54	7.1	125		
18		72.2	2.48	0.24	7.08	7.39	128		
20		85.8	3.16	0.24	6.28	7.34	135		
22		76.9	2.22	0.24	6.88	7.26	74		
异常交接记录									

1021
2727
82.1

主运行人: 王其博 刁京明 董凯强

总负责人:

#21

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据


年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	33			
	电流 (A)	86			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38695		5898	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		17:20	550kg	17:30	700kg
沉淀池排泥记录	17:40 西(123)			1:30	
				5:30	
				17:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		77.1	1.97	0.24	7.03	7.56	49		p85 58.5 647
2		91.4	1.93	0.24	7.12	7.32	54		
4		81	2.1	0.25	8.34	7.54	55		
6		85.7	1.96	0.26	7.57	7.56	49		
8		86.5	1.72	0.25	8.47	7.21	28		
10		59.2	1.14	0.26	8.49	7.18	49		
12		58.3	1.43	0.24	8.45	7.36	4.9		
14		66.9	1.33	0.23	7.64	7.4	28		
16		62.7	2.0	0.25	6.84	7.35	29		
18		63.7	2.01	0.24	7.37	7.46	4		
20		71.1	1.91	0.23	6.66	7.53	1.25		
22		70.7	1.61	0.24	8	7.53	37		
异常交接记录	3:30变频调整为78								

主运行人: 张强 王其博 刁东明

总负责人:

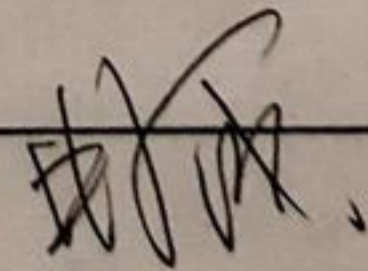

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	28			
电流 (A)	84			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.2	0.83		
电表止码	38701		5913	
进水温度 (℃)	40		40	
PH值	14		14	
加药时间数量	21:10	800KG	14:55	800KG
			21:30	800KG
沉淀池排泥记录	4:00 东(123)		10:10	
	9:00 西(12)		13:20	
	17:00 东(112)		21:30	
	23:30 西(123)			

时间 项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0	68.2	1.26	0.24	5.42	7.46	1		
2	64.2	1.45	0.25	5.86	7.48	50		
4	69	0.89	0.23	5.04	7.54	1		
6	75.9	1.03	0.23	8.97	7.57	1		
8	72.3	0.98	0.23	6.34	7.53	8		
10	75.8	0.48	0.24	5.75	7.56	1		
12	78.6	0.92	0.23	9.33	7.6	36		
14	91	0.93	0.23	5.89	7.49	42		
16	91	2.12	0.27	12.3	7.42	80		
18	98.8	5.35	0.28	15.2	7.74	108		
20	95.1	5.86	0.28	15.2	7.92	114		
22	99.1	4.43	0.19	16.7	8.12	121		
异常交接记录	变频调至31 23:30变频调至33							

主运行人: 王其博 齐志杰 刁方明 董凯峰

总负责人: 王其博

P6
73.4
117

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年10月24日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	33			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.21	1.67		
	电表止码	38717		529	
	进水温度 (℃)	40		40	
	PH值	11.5		11.5	
加药时间数量		9:50	650kg	9:20	700kg
		21:10	800kg	21:00	800kg
沉淀池排泥记录	14:00 西(12)			5:30	
	20:40 东(12)			10:10	
				14:35	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		106	3.31	0.25	15	8.18	87		9:20 取样 COD
2		109	2.79	0.25	16.7	8.23	104		总4.172
4		114	2.9	0.26	14.2	8.22	136		总4.153
6		125	2.73	0.25	12.5	8.15 8.51	140		总4.160
8		140	1.85	0.26	13.5	8.05	122		
10		142	2.08	0.22	14.7	8.04	128		
12		132	2.92	0.26	13.4	7.99	135		1124
14		133	3.44	0.26	13	7.95	108		
16		124	3.11	0.24	13.9	7.86	129		3007
18		124	4.14	0.24	13.3	7.41	142		
20		103	3.9	0.24	10.6	7.45	127		
22		91.6	3.21	0.25	9.45	7.74	124		
异常交接记录	21:30 变频调为35								

主运行人: 李红 王其博 刁东明 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统


B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
	变频 (HZ)	35			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.25	1.74		
	电表止码	38731		5945	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	11.5		11.5	
		7:10	650kg	8:55	700kg
		19:40	800kg	20:30	700kg
沉淀池排泥记录	6:30 重(123)			3:30	
	10:30 重(123)			9:00	
	15:50 重(123)			13:35	
				16:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		112	2.62	0.25	10.7	7.82	118		p85 314 105
2		119	2.15	0.26	9.41	7.78	132		
4		117	1.84	0.25	9.86	7.76	127		
6		111	1.84	0.26	10.6	7.58	141		
8		111	2.3	0.25	8.0	7.51	135		
10		100	1.43	0.23	7.51	7.67	135		
12		118	1.35	0.25	7.48	7.45	150		
14		104	1.58	0.22	7.51	7.61	133		
16		114	1.44	0.22	5.78	7.79	110		
18		114	1.79	0.23	6.55	7.83	136		
20		111	1.87	0.25	7.49	7.81	133		
22		111	1.77	0.24	5.96	7.79	124		
异常交接记录									

主运行人: 邓强, 王其博, 刁东明, 董凯强

总负责人:

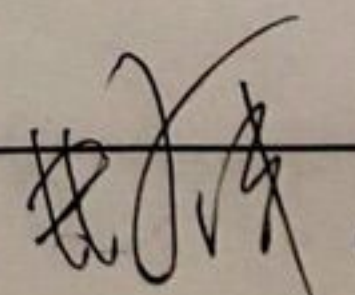

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	35			
电流 (A)	89			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.21	2.87		
电表止码	38746		5962	
进水温度 (℃)	38		38	
PH值	12.5		12.5	
加药时间数量	5:50	650kg	9:20	700kg
	19:15	800kg	14:00	400kg
沉淀池排泥记录	6:10 B(123)		14:30	17:00
	10:50 A(1023)		6:30	20:30
	18:20 B(12)		9:00	
			13:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		110	1.5	0.23	7.94	7.78	124		
2		110	1.54	0.24	10.2	7.78	109		
4		110	1.25	0.23	5.13	7.78	124		
6		110	0.8	0.22	6.53	7.69	113		
8		110	0.93	0.25	5.22	7.62	128		
10		94.1	0.78	0.26	6.05	7.64	155		
12		101	0.58	0.25	5.09	7.55	148		
14		81.2	0.57	0.23	4.15	7.58	143		
16		116	0.15	0.2	5.05	7.66	156		
18		116	0.69	0.26	5.17	7.74	130		
20		115	0.79	0.19	4.73	7.77	160		
22		110	0.75	0.22	4.76	7.7	142		
异常交接记录									

1036
p6.3
3306

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	35			
电流 (A)	89			
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码	38761		5979	
进水温度 (℃)	38		38	
PH值	13.1		13.1	
加药时间数量	2:00	150kg	4:00	500kg
	15:50	800kg	9:50	500kg
	23:30	650kg	17:00	450kg
沉淀池排泥记录	0:10 东(123)	21:00 西(12)	4:10	22:30
	7:10 西(12)		9:30	
	11:30 西(123)		14:10	
	17:10 东(12)		17:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		106	1.01	0.28	6.05	7.72	111		
2		124	1.02	0.24	5.57	7.77	125		
4		120	0.58	0.21	8.26	7.81	143		
6		120	0.6	0.25	4.93	7.73	148		
8		120	0.98	0.32	4.86	7.51	168		
10		120	0.52	0.24	8.14	7.51	140		
12		118	0.63	0.25	6.58	7.47	116		
14		118	0.51	0.24	8.51	7.5	128		
16		102	0.25	0.24	7.9	7.52	116		
18		99	0.58	0.26	4.42	7.54	131		
20		98.9	0.5	0.27	4.42	7.53	132		
22		97.3	0.48	0.23	5.14	7.41	118		
异常交接记录	新系统1#风机保养润滑. 清扫风机房								

974
117
3176

负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	35			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.32	2.69		
	电表止码	38776		5985	
	进水温度 (℃)	39		39	
	PH值	13.1		13.1	
	加药时间数量	12:00	800kg	1:10	700kg
		23:30	650kg	10:30	650kg
				22:50	700kg
沉淀池排泥记录	0:50 东(12)	23:10 东(123)		2:20	14:30
	6:30 东(12)				18:30
	14:30 东(123)			6:30	22:50
	18:10 西(12)				
				10:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		104	0.64	0.25	4.11	7.5	116		
2		88.7	0.5	0.2	4.21	7.47	120		
4		95.2	0.63	0.25	5.84	7.84	120		
6		113	0.74	0.23	3.82	7.55	122		
8		113	1.33	0.21	4.92	7.41	138		
10		91.9	0.46	0.2	4.39	7.7	124		
12		93.5	0.51	0.2	5.71	7.83	124		
14		103	0.29	0.16	3.93	7.8	108		
16		103	0.25	0.23	6.49	7.78	119		
18		111	0.62	0.25	4.58	7.78	102		
20		107	0.91	0.22	3.8	7.79	125		
22		116	0.62	0.23	3.77	7.8	124		
异常交接记录									

085
08.3
2849

总负责人:

张江

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
变频 (HZ)	35			
电流 (A)	89			
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码	38792		6014	
进水温度 (℃)	40		40	
PH值	13.1		13.1	
加药时间数量	13:30 800kg		10:00 700kg	
			22:10 700kg	
沉淀池排泥记录	3:30 西 (12-3)		12:05	17:30
	10:20 东 (12)		6:15	20:30
	16:30 西 (12)		10:00	
	23:55 东 (12-3)		14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		115	0.93	0.22	5.77	7.81	132		
2		115	0.66	0.24	7.17	7.82	126		
4		115	0.95	0.25	7.04	7.82	121		
6		120	0.24	0.23	5.13	7.74	133		
8		116	0.19	0.27	4.27	7.67	127		
10		101	0.52	0.24	3.33	7.68	106		
12		108	0.53	0.24	6.91	7.7	127		
14		108	0.53	0.23	7.41	7.7	104		
16		113	0.42	0.29	4.22	7.71	120		
18		118	0.69	0.21	4.9	7.69	156		
20		111	0.58	0.26	5.91	7.51	153		
22		84.6	0.51	0.23	4.58	7.51	135		
异常交接记录									

103
PP6
313

主运行人: 刁京明 董胡所 井德

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统		B系统	
基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#	2#
	变频 (HZ)	35	
	电流 (A)	89	
	溶解氧	内	外
		0.21	2.07
	电表止码	38800	6034
	进水温度 (℃)	38	38
加药时间数量	PH值	13.2	13.2
	02:40	650kg	10130
	14:00	800kg	21:20
	20:40	300kg	700kg
沉淀池排泥记录	6:30		1:40
	10:00		6:25
	17:30		9:10
	22:10		14:00
	24:12:31		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		82.9	0.5	0.25	4.09	7.59	107		
2		94.4	0.73	0.22	7.24	7.71	130		
4		98.7	0.47	0.23	4.21	7.77	139		
6		101	0.68	0.24	4.82	7.79	143		
8		101	0.33	0.2	6.37	7.67	140		
10		89.7	0.46	0.24	3.77	7.61	125		
12		93.1	0.65	0.22	4.51	7.66	101		
14		91.5	0.43	0.23	3.73	7.73	111		
16		91.5	0.77	0.24	6.44	7.75	126		
18		90.5	0.91	0.22	4.28	7.63	105		
20		83.1	0.61	0.23	3.99	7.68	139		
22		90.6	0.61	0.23	4.52	7.72	125		
异常交接记录									

7.57
7.1.5
3002

总负责人:

王其博

主运行人: 王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	35			
	电流 (A)	87			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.19	1.6		
	电表止码	38826		6051	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		11:30	800kg	9:00	700kg
		20:30	650kg	21:30	500kg
沉淀池排泥记录	6:40 西(1.2)			11:20	17:30
	13:30 东(1.23)			6:20	22:10
				9:20	
				13:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		91.2	0.81	0.23	3.88	7.82	130		
2		86.5	0.89	0.25	3.9	7.77	136		
4		103	0.59	0.21	5.29	7.83	144		
6		103	0.86	0.23	4.26	7.81	144		
8		108	0.88	0.23	4.67	7.8	154		
10		91.2	0.4	0.24	4.22	7.64	130		
12		133	0.34	0.23	12.4	7.59	128		
14		146	0.74	0.23	8.26	7.68	124		
16		109	0.1	0.23	8.81	7.65	122		
18		89.6	0.98	0.24	8.81	7.62	133		
20		96.9	0.58	0.24	0.81	7.62	110		
22		84.9	0.89	0.24	8.81	7.59	56		
异常交接记录		19:00变频调至36							

P74
P4.1

2P32

主运行人: 刁东明 董机 邓江 王其博

总负责人:

王其博