

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据


2019年11月1日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	83			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38835		6073	
	进水温度 (℃)	37		37	
	PH值	13.2		13.2	
加药时间数量				11:20	3:50
沉淀池排泥记录	0:20 (1#)			0:30	
	6:40 (1#2#)			10:30	
				13:30	
				23:15	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		84.5	0.94	0.23	8.81	7.68	53.5		
2		97.9	0.64	0.22	15.8	7.93	17		
4		101	0.65	0.23	12.9	7.79	16		
6		65.9	0.76	0.21	10.9	7.5	12		
8		55.7	1.42	0.2	8.09	7.65	5		
10		80.2	1.11	0.22	8.28	7.73	84		
12		86.6	0.56	0.16	5.47	7.71	44		
14		91.4	0.51	0.15	6.65	7.8	114		
16		88.4	0.56	0.07	6.18	7.8	117		
18		90.8	0.52	0.13	4.66	7.82	100		
20		94.6	0.55	0.12	5.72	7.77	104		
22		86.2	0.76	0.13	3.79	7.61	84		
异常交接记录		7:00 变频降至28.							

主运行人: 刁京明董训强等

总负责人:

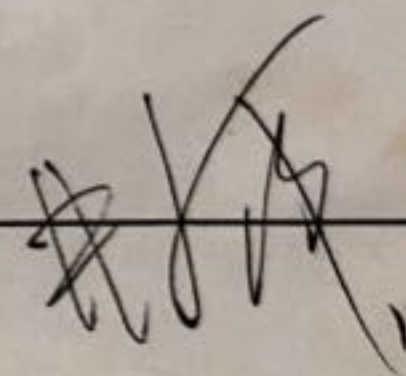

974
71.4
1557

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年(月)日


基本情况	风机型号 (1#-4#)			2#	
	变频 (HZ)				
	电流(A)				
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码			6089	
	进水温度 (℃)			37	
加药时间数量	PH值			12.6	
				12:00	350kg
沉淀池排泥记录				8:30	
				20:35	
				0:15	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		66.8	0.65	0.14	3.93	7.6	143		
2		89.6	0.91	0.11	5.05	7.67	92		
4		98.8	0.33	0.14	5.99	7.81	87		
6		98.8	0.42	0.12	8.75	7.81	63		
8		11.8	0.62	0.19	11.8	7.68	11		
10		104	0.43	0.16	10.7	7.85	36		
12		92.2	0.53	0.15	8.64	7.87	69		
14		87.1	0.46	0.14	8.69	7.8	6		
16		110	0.69	0.22	12.2	7.72	4		
18		96.4	0.36	0.24	11.6	7.68	2		
20		69.1	0.63	0.23	7.79	7.7	0		
22		56	0.58	0.23	7.43	7.6	63		
异常交接记录									

P85
P5.2
1138

主运行人: 董凯强 邓记

总负责人:



污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年11月3日

基本情况	风机型号 (1#-4#)			2#	
	变频 (HZ)				
	电流 (A)				
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码			6110	
	进水温度 (℃)			37	
加药时间数量	PH值			11.2	
				3:40	700kg
				12:00	350kg
				18:00	700kg
沉淀池排泥记录				1:40	
				7:40	
				18:10	
				22:55	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		56.8	0.65	0.15	6.69	7.7	42		
2		72.3	0.3	0.13	7.66	7.78	48		
4		85.1	0.62	0.13	9.28	7.81	49		
6		87.8	0.82	0.15	10.2	7.82	30		
8		85.7	0.63	0.13	10.3	7.85	8		
10		86.6	0.74	0.12	13.8	7.84	55		
12		81.4	0.57	0.13	10.8	7.84	65		
14		77.9	0.5	0.13	12.8	7.84	66		
16		79.6	0.44	0.13	11.7	7.81	68		
18		80.9	0.6	0.14	12.4	7.79	76		
20		81.8	0.85	0.15	13.8	7.59	71		
22		68.8	0.37	0.15	13.8	7.66	75		
异常交接记录									

主运行人: 董明强 齐志杰

总负责人:

PP6
302
83.6

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流 (A)	80			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码			1628	
	进水温度 (℃)			40	
加药时间数量	PH值			13.5	
				3:30	70010g
				14:10	80010g
				100:30	35010g
沉淀池排泥记录				4:10	19:30
				9:20	22:30
				12:00	
				15:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		79.9	0.8	0.15	15.1	7.76	74		77.4 P77. 1663
2		79.4	1.24	0.15	15.8	7.74	77		
4		72.4	1.51	0.15	16.9	7.75	74		
6		82	1.97	0.13	18.6	7.72	81		
8		87	1.23	0.19	18.4	7.63	43		
10		77	1.39	0.12	17.5	7.47	90		
12		75.9	0.68	0.14	18.8	7.46	68		
14		72.3	0.88	0.17	17.7	7.67	57		
16		84.4	0.58	0.07	17.2	7.52	66		
18		75.8	0.92	0.14	15	7.51	72		
20		87.3	1.63	0.14	18.5	7.57	78		
22		95.5	1.31	0.14	14.3	7.59	76		
异常交接记录									

主运行人: 李强 董凯

总负责人:

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年()月()日


基本情况	风机型号 (1#-4#)	1#		2#	
	变频 (HZ)	28			
	电流(A)	80			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38847		6151	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	10.5		10.5	
		15:40	550kg	12:00	500kg
		22:10	800kg	20:30	650kg
沉淀池排泥记录	2:00 西(12)			7:00	20:30
	10:10 东(12)			9:10	
	17:45 西(123)			14:20	
	22:40 东(123)			17:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		92.6	0.8	0.18	14.4	7.63	71		
2		95.7	1.5	0.16	13.4	7.68	68		
4		103	2.99	0.15	15.3	7.72	70		
6		107	1.94	0.08	12.2	7.74	71		
8		113	1.79	0.13	12	7.69	65		
10		97	0.91	0.14	11.3	7.62	54		
12		113	1.24	0.11	10.6	7.53	49		
14		105	0.69	0.13	9.92	7.58	53		
16		102	0.57	0.12	10.4	7.63	58		
18		108	0.55	0.14	12	7.67	77		
20		112	0.89	0.13	9.17	7.39	59		
22		104	0.7	0.12	8.3	7.38	44		
异常交接记录									

085.
08.5
1475

主运行人: 刘生, 王其博, 刁永明, 董凯强

总负责人:

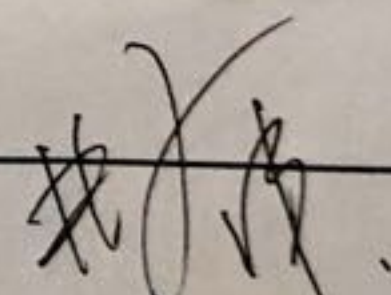

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况

风机型号 (1#-4#)	1#		1#	
变频 (HZ)	36			
电流 (A)	83			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.8	0.53		
电表止码	38863		6170	
进水温度 (℃)	38		38	
PH值	11.5		11.5	
加药时间数量	7:10	6:50pm	8:35	7:00pm
			8:20:30	7:00pm
沉淀池排泥记录	6:00 西(123)		2:00	17:50
	10:00 东(112)		6:00	15:30
	13:50 西(112)		10:40	
	19:20 东(112/3)		14:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		94.6	0.83	0.12	9.32	7.47	49		8:40取样 COD: 进水849
2		108	0.93	0.12	8.21	7.56	44		总: 4.1524
4		111	0.85	0.14	8.66	7.62	55		新: 4.348
6		118	0.9	0.12	9.1	7.66	49		消化: 527
8		120	1.14	0.13	10.1	7.69	53		14:20 取样
10		113	1.13	0.09	9.76	7.68	56		新: 4.00334
12		104	0.88	0.14	8.42	7.65	67		台泥: 348
14		101	0.59	0.12	8.94	7.63	64		1771 996
16		98.2	0.59	0.12	10.6	7.33	67		
18		102	0.54	0.12	8.53	7.23	112		
20		101	0.5	0.12	11.5	7.2	100		
22		109	6.54	0.15	9.05	7.16	120		
异常交接记录	11:30 第三方检测 取水样. 16:40 1#风机0.1变频器故障 切换2#风机.								

主运行人: 刘佳 王其博 董凯强 刁京明

总负责人: 刘佳

污水处理运行记录

在线监测数据

年月日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	1.47		
	电表止码	38873		6189	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		1:10	800kg	00:30	300kg
		16:40	650kg	6:30	350kg
				11:50	600kg
沉淀池排泥记录	2:40				
	西(12)			3:30	17:00
	8:50			6:30	20:00
	东(12)				
	13:40			10:10	
	西(13)				
	22:10				
	东(123)			14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		118	0.76	0.1	14.8	6.98	136		15:20取样 COD 新出水. 22/23/
2		145	0.92	0.17	12.6	6.98	138		表, 120
4		143	0.96	0.19	12.2	7.03	119		
6		124	0.96	0.18	12.2	7.09	119		
8		119	0.63	0.16	9.3	7.14	115		
10		122	0.8	0.11	10.9	7.15	113		
12		130	0.85	0.06	10.9	7.14	120		
14		151	0.57	0.17	11.8	7.24	104		
16		158	0.58	0.17	11.1	7.08	140		
18		149	0.51	0.17	9.85	7.25	136		
20		123	0.6	0.17	8.69	7.44	104		
22		139	0.26	0.11	10.5	7.41	115		
异常交接记录									

主运行人: 王其学 刁东明 董训强

总负责人:

王其学

污水处理运行记录

在线监测数据

年11月8日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	96			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.31	2.84		
	电表止码	38890		6203	
	进水温度 (℃)	40		40	
	PH值	11.5		11.5	
加药时间数量		10:30	800kg	23:30	600kg
		21:00	650kg	10:40	700kg
				23:00	700kg
沉淀池排泥记录	2:10 5(123)			00:00	22:30
	13:20 5(112)			7:00	
	18:20 5(112)			10:40	
	23:20 5(123)			14:20	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		145	0.61	0.14	9.42	7.39	127		
2		148	0.71	0.16	10.2	7.37	119		
4		142	0.85	0.15	12.6	7.39	131		
6		142	0.85	0.11	9.57	7.4	136		
8		150	1.71	0.15	8.84	7.16	134		
10		140	1.42	0.13	10.9	7.24	141		
12		118	1.01	0.15	8.33	7.22	135		
14		115	0.81	0.14	7.64	7.18	134		
16		129	0.61	0.11	9.4	7.16	136		
18		126	0.65	0.15	8.35	7.18	124		
20		130	0.6	0.14	7.85	7.17	137		
22		126	0.7	0.14	7.56	7.16	132		
异常交接记录									

785.
128
3178

主运行人: 叶生 王其博 刁育明 董印

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	36			
电流 (A)	95			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.29	2.12		
电表止码	38906		6220	
进水温度 (℃)	40		40	
PH值	11.5		11.5	
加药时间数量	13:40	800kg	8:40	700kg
	23:10	650kg	21:00	700kg
沉淀池排泥记录	5:30 东(123)		3:00	20:30
	13:20 东(123)		7:30	
	17:50 东(123)		10:20	
	23:70 东(123)		14:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		124	0.49	0.15	8.29	7.17	140		
2		121	0.87	0.13	6.83	7.17	138		
4		116	0.56	0.08	8.22	7.21	139		
6		116	0.78	0.15	7.43	7.07	135		
8		108	0.66	0.14	6.62	7.03	163		
10		87.1	0.84	0.13	8.5	7.2	137		
12		68.7	0.64	0.15	6.74	7.25	133		
14		77.9	0.64	0.15	6.09	7.25	102		
16		92	0.68	0.15	7.98	7.15	115		
18		98.1	0.49	0.12	7.19	7.16	112		
20		96.1	0.77	0.12	7.73	7.2	120		
22		97.6	0.49	0.14	7.84	7.16	118		
异常交接记录									

9P6.
6P.6.
30/9/4

主运行人: 刘洁 王其博 刁亦明 董凯强

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统


基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38922		6238	
	进水温度 (℃)	40		40	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		11:40	800kg	8:50	700kg
		22:20	650kg	17:00	200kg
沉淀池排泥记录	6:30 五(123)			6:30	
	13:35 五(123)			10:20	
	22:40 五(123)			13:40	
				22:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		96.4	0.42	0.15	8.94	7.22	104		
2		92.3	0.63	0.13	6.18	7.21	116		
4		93.7	0.59	0.14	7.29	7.21	116		
6		90.8	0.59	0.14	7.7	7.11	115		
8		86.2	0.6	0.13	7.54	7.05	129		
10		69.9	0.64	0.14	7.76	7.2	119		
12		69.9	0.42	0.12	5.46	7.28	125		
14		81.8	0.43	0.11	6.23	7.31	92		
16		78.3	0.42	0.13	10.4	7.28	105		
18		83.3	0.37	0.16	6.52	7.28	58		
20		86.4	0.37	0.09	6.25	7.24	60		
22		93.4	0.87	0.15	8.45	7.23	46		
异常交接记录	8:50 2# 风机保养 润滑. 清扫风机房								

97.5
72.6
2386

主运行人: 王其博 刘佳, 刁永明 董凯

总负责人:

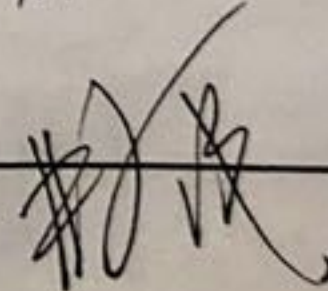

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38940		6254	
	进水温度 (℃)	38		38	
	PH值	13.2		13.2	
	加药时间数量	12:00	800kg	22:20	700kg
				21:20	700kg
沉淀池排泥记录	2:10				
	5:40			0:45	
	12:00			6:40	
	19:10			16:30	
	22:10			22:10	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		96.4	0.42	0.15	8.94	7.22	104		
2		81.7	0.71	0.14	9.12	7.2	121		
4		85.5	0.51	0.12	8.07	7.22	123		
6		86.4	0.51	0.08	7.13	7.22	88		
8		55.2	0.59	0.13	9.7	6.78	15		
10		76.4	0.41	0.13	8.9	7	54		
12		48.3	0.71	0.13	6.12	7.25	91		
14		66	0.45	0.12	5.69	7.19	103		
16		75.2	0.44	0.11	7.55	7.14	94		
18		82	0.5	0.15	7.5	7.14	116		
20		82.5	0.41	0.13	7.66	7.17	104		
22		82.7	0.44	0.12	7.69	7.16	125		
异常交接记录		老系统更换2#风机							

P74
64.7
2482

主运行人: 刁京明 董凯 王其博 邓佳

总负责人:

井

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统


B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38957		6273	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		0:05	650kg	8:30	700kg
		14:10	800kg	13:30	350kg
		23:30	650kg	21:10	700kg
沉淀池排泥记录	0:20 东(1.2)			1:20	
	6:40 西(1.2)			5:10	
	16:10 西(1.23)			7:30	
	23:40 东(1.23)			19:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		85.5	0.51	0.14	8.67	7.16	109		08 75. 269
2		79.8	0.6	0.14	9.73	7.15	128		
4		81.1	0.42	0.14	10.5	7.14	131		
6		79.9	0.42	0.13	10.8	7.16	132		
8		79.7	0.58	0.13	12.1	6.93	130		
10		78.2	0.64	0.13	8.18	7.16	110		
12		78.2	0.52	0.12	7.37	7.26	112		
14		70.9	0.33	0.13	10.5	7.21	115		
16		70.9	0.73	0.13	9.01	7.17	82		
18		89.3	0	0.13	11	7.17	83		
20		82.2	0.41	0.13	12.1	7.17	121		
22		82.2	0.41	0.13	12.1	7.17	121		
异常交接记录		26.1.10							

主运行人: 刁亦明 董明辉 王其博

总负责人:

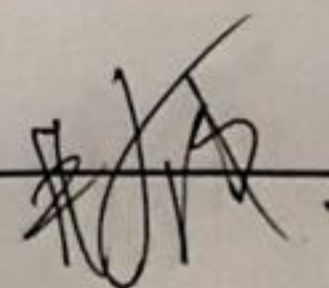

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	36			
	电流 (A)	95			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.48	4.57		
	电表止码	38975		6290	
	进水温度 (℃)	37		37	
加药时间数量	PH值	12.4		12.4	
		15:00	800kg	9:00	700kg
沉淀池排泥记录	6:20 排(12)			0:20	2:40
	11:00 排(123)			3:10	
	13:30 排(1503)			6:00	
				9:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		81.5	0.68	0.12	9.78	7.09	114		963 79. 244
2		86.8	0.64	0.13	8.87	7.13	121		
4		73.5	0.55	0.04	8.35	7.16	120		
6		82.1	0.26	0.11	10.0	7.14	93		
8		79.7	0.5	0.12	8.48	6.93	106		
10		83.1	0.7	0.1	8.49	7.2	100		
12		83	0.78	0.11	8.11	7.18	78		
14		75.3	0.62	0.09	8.48	7.08	93		
16		72.4	0.5	0.11	8.17	7.08	88		
18		72.4	0.46	0.15	9.13	7.26	48		
20		61.2	0.39	0.12	6.61	7.29	125		
22		61.2	0.2	0.12	9.67	7.23	128		
异常交接记录									

主运行人: 刁高明 魏凯 王其博 齐立杰

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	38993		6313	
	进水温度 (℃)	37		37	
加药时间数量	PH值	13.1		13.1	
		6:30	6:50	10:00	7:00
沉淀池排泥记录	214:30 123			1:30	17:30
	19:10 123			6:20	
				11:30	
				14:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		87.7	0.77	0.13	8.65	7.23	114		
2		89.4	0.37	0.13	9.64	7.22	122		
4		82.7	0.4	0.14	8.68	7.21	128		
6		82.7	0.6	0.18	8.27	7.2	120		
8		84	0.57	0.13	9.85	6.98	150		
10		71.8	0.72	0.13	10.1	7.26	121		
12		71.8	0.78	0.1	12.9	7.29	117		
14		70.8	0.44	0.12	7.52	7.22	102		
16		80.8	0.38	0.09	8.08	7.18	121		
18		83.7	0.68	0.07	8.36	7.16	125		
20		83.7	0	0.12	9.65	7.16	128		
22		78.5	0.45	0.11	7.64	7.15	103		
异常交接记录									

74.7-
280

主运行人: 刁京明 董明生, 王其博

总负责人:

批

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	93			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39005		6333	
	进水温度 (℃)	37		37	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
				0:05	700:2
				11:00	700:13
				23:40	700:14
沉淀池排泥记录	2020 金(1.2)			1:20	
				13:20	
				16:30	
				22:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78.5	0.59	0.1	9.24	7.11	50		
2		74.5	0.73	0.1	9.65	7.09	60		
4		73.8	0.39	0.12	7.96	7.14	122		
6		72.5	0.46	0.1	12.2	7.11	88		
8		72.5	0.76	0.12	10.4	7.05	91		
10		81.2	1.49	0.14	11.4	7.08	100		
12		62.4	0.73	0.15	11.4	7.2	91		
14		62.4	0.9	0.14	11.4	7.23	133		
16		66.9	0.51	0.14	11.4	7.21	134		
18		68.7	0.34	0.1	7.92	7.13	107		
20		71	0.65	0.06	8.78	7.13	138		
22		78.2	0.48	0.09	8.44	7.12	136		
异常交接记录									

78.5
68.5
2583

主运行人: 董明 刁京明 许王其博

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年 月 日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)			2#	
	变频 (HZ)				
	电流(A)				
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39006		6353	
	进水温度 (℃)			27	
加药时间数量	PH值			13.1	
				12:00	600kg
				23:00	400kg
沉淀池排泥记录	10:50 东(125)			1:10	16:00
				3:25	15:00
				6:50	22:10
				11:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78.2	0.44	0.06	8.52	7.11	136		
2		81	0.66	0.07	8.97	7.09	118		
4		81	0.62	0.09	8.42	7.07	98		
6		82	0.52	0.09	8.64	7.09	133		
8		78.9	0.66	0.1	8.67	7.03	129		
10		66.2	0.54	0.08	8.5	7.12	132		
12		66.2	0.6	0.12	8.15	7.11	114		
14		75.8	0.83	0.12	8.35	7.06	96		
16		75.8	0.67	0.1	8.56	7.01	64		
18		77.4	0.74	0.1	8.81	7	66		
20		77.4	0.5	0.1	9.2	6.99	61		
22		80.4	0.47	0.09	9.37	7.02	58		
异常交接记录									

76P
66.3.
23P7.

主运行人: 董明 刁亦明

总负责人:

张

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)			2#	
	变频 (HZ)				
	电流 (A)				
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码			6374	
	进水温度 (℃)			37	
加药时间数量	PH值			8.1	
沉淀池排泥记录				0:10	12:00
				3:20	
				6:20	
				9:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		80.4	0.36	0.07	9.06	7.03	57		
2		75	0.69	0.07	8.85	7.05	63		
4		75	0.51	0.09	8.91	7.08	43		
6		74.7	0.46	0.09	8.57	7.02	41		
8		74.5	0.35	0.07	8.19	7.16	10		
10		69.8	0.47	0.08	8.08	7.06	52		
12		62.3	0.55	0.08	8.05	7.01	66		
14		62.3	0.67	0.08	7.37	7.11	50		
16									
18									
20									
22									
异常交接记录									

主运行人: 董明新

总负责人:

污水处理运行记录

在线监测数据

年(月/日)

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	32			
	电流 (A)	90			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码			6321	
	进水温度 (℃)	37		37	
	PH值	12.8		12.8	
加药时间数量		9:10	800kg	13:20	500kg
		22:00	650kg	21:30	700kg
沉淀池排泥记录	22:00 至(123)			10:10	
				13:40	
				23:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0									
2									
4									
6									
8									
10									
12		59.9	0.96	0.1	7.02	7.24	68		
14		52.4	0.75	0.08	6.92	7.3	29		
16		52.4	0.59	0.08	6.35	7.32	56		
18		68.2	0.71	0.11	7.4	7.36	15		
20		73.2	1.06	0.07	6.9	7.41	68		
22		73.2	0.47	0.03	7.35	7.42	68		
异常交接记录									

785
671
52.5

主运行人: 董凯 李明 王其博

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	32			
电流 (A)	57			
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码	39021		6396	
进水温度 (℃)	36		26	
PH值	12.5		12.5	
加药时间数量			16:30	700/12
沉淀池排泥记录	7:10 东(123)		5:30	
	8:50 西(123)		11:40	
	15:40 东(123)		14:10	
	21:10 西(123)		20:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		82	0.5	0.09	6.87	7.44	67		
2		82	0.63	0.1	7.44	7.46	61		
4		81.2	0.68	0.11	7.12	7.49	67		
6		81.2	0.98	0.1	8.28	7.5	59		
8		82.5	0.78	0.12	7.97	7.53	51		
10		82.5	0.95	0.11	8.61	7.52	11		
12		168	3.6	0.13	8.23	7.5	41		
14		83.1	4.12	0.1	8.83	7.53	77		
16		83.1	4.46	0.11	8.89	7.38	78		
18		80.9	4.48	0.12	9.6	7.36	45		
20		80.9	4.48	0.1	7.93	7.46	18		
22		80.2	4.5	0.06	9.18	7.54	34		
异常交接记录									

7P.6
PP3
1245

主运行人: 李其博 董凯强 刁东明

总负责人:

李其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
变频 (HZ)	36			
电流 (A)	81			
溶解氧	内	外	1#	2#
	0.76	5.31		
电表止码	39035		6414	
进水温度 (℃)	38		38	
PH值	12.5		12.5	
加药时间数量	0:20	800Kg	14:30	700Kg
	14:00	650kg	22:30	350kg
沉淀池排泥记录	5:20 东(123)		7:00	
	8:50 西(123)		10:05	
	14:10 东(123)		14:10	
	18:50 西(12)		20:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		80.2	5.1	0.11	9.66	7.57	19		16:00 取样 COD
2		82.7	5.26	0.1	10.2	7.63	36		老站 65 新站 102
4		82.7	4.94	0.12	10.4	7.64	39		需化: 459
6		86.9	5.71	0.11	10	7.67	33		进水 814
8		76.8	5.62	0.14	10	7.67	17		
10		76.8	5.23	0.1	10	7.68	26		
12		74.6	5.67	0.11	9.52	7.67	25		814
14		60.4	5.31	0.1	9.68	7.6	60		1023
16		65.4	4.48	0.09	9.09	7.58	60		65.0
18		70.8	4.56	0.08	9.86	7.6	75		
20		73.6	4.84	0.08	8.72	7.37	64		
22		77.8	4.16	0.11	10.4	7.32	54		
异常交接记录		9:00 变频器降至34. 12:20 在线检测人员来打维护设备							

主运行人: 王其博 齐志 董凯强 刁东明

总负责人: 孙海

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	34			
	电流 (A)	91			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.76	5.93		
	电表止码	39050		6430	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	12		12	
		20:30	800Kg	15:50	7400L
				21:30	700L
沉淀池排泥记录	2:10 东(12)			7:00	7000
	7:10 西(123)			11:20	
	13:40 东(103)			14:00	
	14:30 西(12)			17:40	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		78.4	5.31	0.1	9.34	7.25	68		
2		75.9	4.97	0.12	9.23	7.2	100		
4		64	4.72	0.1	10.2	7.36	35		
6		67.7	4.42	0.11	7.54	7.37	87		
8		74.3	4.15	0.11	7.69	7.28	70		
10		76	4.06	0.09	8.14	7.24	100		
12		68.1	4.38	0.1	8.23	7.22	90		
14		70.6	4.21	0.1	7.89	7.18	68		
16		72.6	4.38	0.09	9.29	7.19	88		
18		69.3	4.6	0.11	8.05	7.16	85		
20		69.5	4.396	0.09	7.59	7.16	86		
22		72.9	3.75	0.08	7.48	7.17	77		
异常交接记录		7:00 风机变频调至32. 15:10 风机变频降至29							

主运行人: 王其博 董训强 刁东明

总负责人:

批

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年1月2日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	29			
	电流 (A)	88			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.54	3.28		
	电表止码	39066		6447	
	进水温度 (℃)	38		38	
加药时间数量	PH值	12.5		12.5	
		16:10	6506u	9:10	7006u
沉淀池排泥记录	0:30 东(123)			7:20	
	7:10 西(123)			16:10	
	15:30 东(12)				
	21:50 西(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.3	3.76	0.09	8.35	7.19	90		08 58. 212
2		72.7	3.75	0.29	8.24	7.13	75		
4		68	3.48	0.09	7.31	7.22	93		
6		65.9	3.45	0.11	9.52	7.25	94		
8		66.9	4.43	0.11	7.02	7.2	104		
10		58.1	4.28	0.1	7.49	7.27	97		
12		58.8	3.92	0.1	6.49	7.28	81		
14		59.2	3.77	0.1	8.26	7.28	93		
16		67.3	3.56	0.09	6.87	7.26	84		
18		70.3	3.93	0.08	7.12	7.26	92		
20		72.4	4.01	0.04	8.76	7.24	5892		
22		66.9	4.1	0.07	7.13	7.27	58		
异常交接记录		Vb							

主运行人: 王其博 奇志 刁亦明 董凯强

总负责人: 杜清

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#			1#
	变频 (HZ)	26			
	电流 (A)	85			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39075		6463	
	进水温度 (℃)	38		38	
	PH值	12.5		12.5	
	加药时间数量				
沉淀池排泥记录	5:00 东(123)				
	13:40 西(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		69.9	3.7	0.08	7.02	7.28	68		
2		63.4	3.57	0.09	7.23	7.38	27		
4		62	2.76	0.09	6.7	7.37	16		
6		62	3.04	0.14	5.88	7.38	22		
8		57.8	2.41	0.1	5.57	7.29	20		
10		47.6	2.55	0.1	5.53	7.0	12		
12		35	2.41	0.1	4.9	7.04	21		
14		40.3	1.62	0.1	4.7	7.16	11		
16		48.1	1.87	0.1	4.76	7.23	8		
18		51.5	2.15	0.1	4.61	7.27	7		
20		54.3	2.16	0.09	5.19	7.33	6		
22		50.9	2.1	0.09	5.08	7.35	2		
异常交接记录									

96-
398
39.6

主运行人: 李杰 王其博 刁东明

总负责人:

杜伟

污水处理运行记录

在线监测数据

年/月/日

A系统

B系统

基本情况

风机型号 (1#-4#)	2#		2#	
变频 (HZ)	26			
电流(A)	84			
溶解氧	内	外	1#	2#
电表止码	39100		6473	
进水温度 (℃)	35			
PH值	12.8		12.8	
加药时间数量	11:30	800kg	11:30	3501g
			13:30	3501g
沉淀池排泥记录	7:10 东(123)		10:30	
	20:30 西(123)		14:30	
			18:00	
			20:30	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		53.9	2.05	0.08	5.53	7.42	10		
2		54.9	2.24	0.07	5.21	7.43	20		
4		55.6	2.47	0.08	6.53	7.42	6.25		
6		54.9	2.38	0.09	5.54	7.39	2		
8		55.7	2.75	0.07	7.12	7.43	23		
10		55.2	2.82	0.09	5.36	7.23	3		
12		45.2	2.51	0.09	5.36	7.44	68		
14		57.2	2.51			7.43	59		
16		71.1	3.1	0.09	5.76	7.37	98		
18		65.8	3.44	0.09	7.16	7.42	138		
20		60.7	3.39	0.09	6.49	7.49	119		
22		68.4	3.32	0.09	7.02	7.48	140		
异常交接记录									

51.4
974
1466
398

总负责人:

[Signature]

污水处理运行记录

在线监测数据

2011年12月5日


A系统		B系统	
基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#	1#
	变频 (HZ)	26	
	电流 (A)	84	
	溶解氧	内	外
		0.27	1.01
	电表止码	39108	6490
	进水温度 (℃)	36	36
加药时间数量	PH值	12.3	12.3
	0:30	650kg	1:00 700kg
	19:10	800kg	12:00 350kg
沉淀池排泥记录	7:10 东(123)		21:0
	11:30 西(123)		7:40
	18:30 东(123)		14:30
			17:30

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		71.2	3.46	0.11	8.22	7.47	144		
2		69.6	3.66	0.1	9.05	7.47	132		
4		72.8	3.91	0.12	8.98	7.45	122		
6		74.2	4.22	0.11	8.39	7.41	123		
8		70.7	4.73	0.12	9.2	7.25	129		
10		60	4.92	0.1	9.13	7.4	67		
12		54.2	4.75	0.1	8.13	7.45	82		
14		63.7	4.25	0.07	10.5	7.41	106		
16		73.6	4.77	0.09	9.91	7.35	144		
18		69.4	5.11	0.11	10.7	7.33	112		
20		67.2	4.87	0.11	9.05	7.37	69		
22		59.8	4.92	0.11	11.1	7.41	68		
异常交接记录		2:30 测 DO 为 1.01, 变频调为 30 2# 风机保养 润滑 清扫 风机房。							

785
58.5
2550

主运行人: 王其博 董振 齐志杰 刁京明

总负责人:

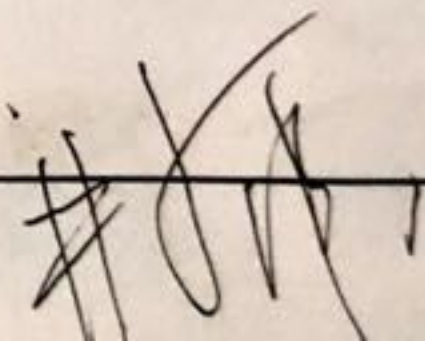

污水处理运行记录

在线监测数据

年11月6日

A系统		B系统	
基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#	1#
	变频 (HZ)	30	
	电流 (A)	89	
	溶解氧	内	外
		1#	2#
	电表止码	39111	6509
	进水温度 (℃)	32	32
加药时间数量	PH值	9.5	9.5
	6:10	650kg	
	20:40	300kg	
沉淀池排泥记录	02:40 西 (1,2,3)		1:30
	7:10 东 (1,2)		10:50
	14:00 西 (1,2,3)		20:40
	21:10 东 (1,2,3)		

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		62.4	3.84	0.1	8.34	7.3	64		
2		66.7	3.85	0.1	8.02	7.32	106		
4		66.6	2.88	0.11	8.58	7.34	123		
6		73.2	4.2	0.16	8.97	7.31	100		
8		69.5	4.6	0.09	10.4	7.08	88		
10		47.8	4.41	0.12	8.47	7.36	100		
12		55.2	3.3	0.1	6.73	7.35	101		
14		63.6	3.76	0.09	8.04	7.31	93		
16		67.3	4.22	0.09	7.91	7.3	68		
18		67.8	3.9	0.1	10	7.28	69		
20		65.9	4.05	0.1	9.74	7.34	144		
22		72.6	3.33	0.1	7.76	7.32	118		
异常交接记录									

26
4P.6
2212

主运行人: 刁京明 董凯 王其博 齐继

总负责人:

王其博

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年月日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39126		6529	
	进水温度 (℃)	32		32	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
				0:30	7:00:4
				10:30	300mg
沉淀池排泥记录	2:40 西(12)			11:10	14:30
	7:20 东(12)				17:30
	15:30 西(123)			6:40	23:20
	21:20 东(123)				

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		70.4	3.57	0.11	7.51	7.41	56		
2		73.1	4.58	0.1	8.96	7.39	55		
4		76	5.67	0.11	11	7.29	136		
6		64.2	57	0.12	10.5	7.36	138		
8		67.7	4.32	0.16	6.89	7.22	134		
10		63	3.44	0.11	7.71	7.32	127		
12		63.5	3.66	0.11	6.4	7.39	114		
14		69.3	3.71	0.1	9.26	7.28	53		
16		91.2	3.69	0.11	8.68	7.26	54		
18		91.7	5.97	0.11	11.4	7.27	65		
20		86.6	6.83	0.11	13.2	7.31	152		
22		67.9	6.25	0.1	12.5	7.26	102		
异常交接记录									

P74
61.4
2424

主运行人: 刁高明 董凯 李强

总负责人:

王

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	30			
	电流 (A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
		0.42	3.17		
	电表止码	39141		6550	
	进水温度 (℃)	32		32	
加药时间数量	PH值	13.2		13.2	
		3:40	6:50	1:00	7:00
				10:00	7:00
沉淀池排泥记录	6:00			2:20	17:00
	6:12			6:40	22:10
				9:40	
				14:00	

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		64	4.24	0.12	8.58	7.4	134		
2		67.5	4.02	0.12	8.23	7.44	124		
4		72	3.77	0.14	6.71	7.46	126		
6		75.1	3.54	0.13	6.95	7.47	111		
8		79.4	3.76	0.1	7.33	7.53	122		
10		79.8	4.1	0.07	7.93	7.32	50		
12		82.1	4.66	0.11	10.2	7.33	49		
14		77.5	5.95	0.1	11.5	7.47	36		
16		78.7	6.54	0.09	11.2	7.34	38		
18		82.8	5.91	0.11	11.3	7.4	113		
20		68.3	6.19	0.1	10.7	7.57	89		
22		67.2	3.17	0.1	9.06	7.49	136		
异常交接记录									

78.5
78.5
2168

主运行人: 董凯 刁京朋 王其博 齐继

总负责人:

附录 1 运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年 月 日

基本情况	风机型号 (1#-4#)	2#		1#	
	变频 (HZ)	30			
	电流(A)	89			
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39154		6568	
	进水温度 (℃)	32		32	
PH值	13.1		13.1		
加药时间数量		2:40	800kg	9:00	700kg
				22:00	700kg
沉淀池排泥记录	1:30 东(1,2,3)			1:20	17:50
				7:10	20:20
				10:30	22:40

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量(m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		58.3	3.17	0.1	8.07	7.55	136		
2		71.4	3.12	0.1	9.23	7.51	102		
4		75.4	3.39	0.13	6.7	7.47	120		
6		74.9	3.58	0.11	11.2	7.47	91		
8		72.5	3.53	0.1	6.46	7.41	70		
10		72.5	3.01	0.18	5.16	7.08	54		
12		104	4.36	0.49	7.16	7.29	49		
14		92.4	4.65	0.1	6.92	7.26	56		
16		85	4.07	0.1	8.12	7.27	73		
18		78.7	3.79	0.11	6.73	7.27	67		
20		72.1	3.59	0.09	6.25	7.25	73		
22		73.6	3.36	0.11	6.13	7.25	67		
异常交接记录									

污水处理运行记录

A系统

B系统

在线监测数据

年/月/日

基本情况	风机型号 (1#-4#)			1#	
	变频 (HZ)				
	电流 (A)				
	溶解氧	内	外	1#	2#
	电表止码	39157		6886	
	进水温度 (℃)			32	
	PH值			12.1	
加药时间数量		20:30	25:00	6:10	7:00
				14:30	7:00
沉淀池排泥记录				0:40	8:30
				2:55	12:00
				5:15	14:00
				7:20	17:30

时间	项目	COD	氨氮	总磷	总氮	PH值	间隔排放量 (m³)	生化池回泥记录	各种情况备注
0		70.4	3.12	0.1	6.38	7.22	68		
2		71.2	3.44	0.09	6.25	7.24	72		
4		75.3	3.21	0.09	7.66	7.19	76		
6		75.3	3.49	0.1	6.21	7.18	70		
8		74	3.64	0.09	6.12	7.19	72		
10		65.1	3.68	0.09	6.61	7.16	77		
12		61.4	3.82	0.09	6.97	7.14	67		
14		69.9	3.81	0.09	7.74	7.01	81		
16		67.8	3.79	0.1	7.09	7.16	70		
18		62.6	3.77	0.09	6.94	7.13	64		
20		70.12	3.44	0.09	6.82	7.1	9		
22		67.2	3.71	0.1	6.68	6.92	3		
异常交接记录									

总负责人:

主运行人: 李XX